

**INFORME DEL EJERCICIO DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO  
(EILA 2021)**

**ENSAYOS DE ACÚSTICA**

**RECINTO Z08**



<b>ENSAYOS DE ACÚSTICA</b> .....	1
<b>INTRODUCCION</b> .....	3
1. OBJETIVOS DEL EILA21 .....	3
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. ....	4
3. ESCENARIO DE ENSAYO. ....	5
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS APORTADOS .....	7
4.1. ESTUDIO PRELIMINAR.....	7
A) Valores no descartados: desviaciones no excluyentes .....	8
B) Valores NO DESCARTADOS: DESVIACIONES EXCLUYENTES .....	8
C) Valores descartados ( <i>SD en tabla 9.1</i> ): desviaciones excluyentes. ....	9
5. INCERTIDUMBRE TÍPICA DEL EJERCICIO .....	12
6. ESTUDIO PRELIMINAR RESULTADOS MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS ENTRE LOCALES .....	13
i. Resultados promedio aportados de los cinco ensayos por código y por frecuencias.....	13
ii. Gráficas de los resultados promedio de los laboratorios con el promedio de la Zona ( <i>con todo el grupo de valores, antes de descartar</i> ) .....	13
iii. Resultados desviación estándar de los resultados aportados de los cinco ensayos por código y por frecuencias.....	14
iv. Gráficas de las desviaciones estándar de los laboratorios ( <i>con todo el grupo de valores, antes de descartar</i> ) .....	14
7. ESTUDIO PRELIMINAR: DATOS DE PRECISIÓN .....	15
8. Observaciones al procedimiento de los ensayos (ver pto 4 del informe).....	16
9. EVALUACIÓN GLOBAL .....	19
10. AGRADECIMIENTOS .....	22
ANEXO I (en documentos aparte: EILA21 LnT y Ln Tw. pdf).....	27
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ZSCORE DE RESULTADOS RECINTO Z08:.....	27
1. Medición in situ del aislamiento A RUIDO DE IMPACTOS entre locales (LnT).....	27

## INTRODUCCION

### 1. OBJETIVOS DEL EILA21

Los ejercicios de intercomparación entre laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación tienen su origen y fundamento en la norma **UNE-EN ISO/IEC 17025**, de acuerdo a la cual deben tener implantado un sistema de gestión de la calidad. Como en versiones anteriores, en su actualización de **2017**, en el apartado 7.7 “*Aseguramiento de la **validez** de los resultados*” establece, entre otros, que, para planificar y revisar este seguimiento, debe incluir, entre otros, la participación en comparaciones interlaboratorio de ensayos de aptitud y mantener, de acuerdo con su apartado 8, el sistema de gestión citado.

Según define la **Guía sobre la participación en programas de intercomparación G-ENAC-14**, “las intercomparaciones consisten en la organización, el desarrollo y la evaluación de ensayos del mismo ítem o ítems similares por varios laboratorios, de acuerdo con condiciones preestablecidas.”

El EILA-AQ21 ha adoptado los siguientes objetivos:

- Comprobación del comportamiento general de los ensayos, analizando variables que afectan en el desarrollo del ejercicio y de los resultados obtenidos.
- Identificación de problemas en los laboratorios e inicio de actividades correctivas.
- Establecimiento de eficacia y comparabilidad de ensayos.
- Identificación de diferencias entre laboratorios.
- Caracterización de métodos.
- Educación de los laboratorios participantes, basándose en los resultados de su participación.



## 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos por los laboratorios se analiza siguiendo las siguientes normas:

- **UNE 82009-2:1999** “Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 2: Método básico para la determinación de la repetibilidad y la reproducibilidad de un método de medición normalizado”.
- **UNE-EN ISO/IEC 17043:2010** “Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los ensayos de aptitud”, tomando como valor de referencia del ensayo los valores medios no aberrantes obtenidos.
- **UNE-EN ISO 12999-1:2021** “Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios. Parte 1: aislamiento acústico”

Además, se consideran dos documentos de ayuda elaborados por la **Entidad Nacional de Acreditación ENAC** para la realización de los ejercicios de intercomparación:

- **NT-03** “Política de ENAC sobre Intercomparaciones”.
- **G-ENAC-14** “Guía sobre la participación en programas de intercomparación.”.

Asimismo, cada ensayo será evaluado con el cumplimiento de las siguientes Normas UNE, considerando:

AREA PRUEBAS DE SERVICIO: EILA AQ21			
Alcance	Código	Ensayo	Norma
Alcance 1	PS10	Medición in situ del aislamiento acústico a ruido de impactos ente locales (vertical u horizontal)	UNE-EN ISO 16283-2:2019

- Rango de medida: Bandas de frecuencia de un tercio de octava comprendida entre 100 Hz y 5000 Hz,
- Posiciones de micrófono fijas.
- Equipamiento utilizado.
- Resultados a obtener:
  - Espectro del Nivel de presión acústica estandarizado de ruido de impactos (L'nT) (dB) para cada banda de frecuencias,
  - El valor global (L'nT,w) en dB, con su correspondiente término de adaptación espectral (C<sub>i</sub>)
  - Contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo (en la ficha, CIMRA) (conforme a UNE-EN ISO 16283-2, Anejo D.6): Resultado de la expresión LR<sub>tm</sub> - (LS<sub>tm</sub> - LD<sub>spk</sub>) para el rango de frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz en bandas de tercio de octava expresada con 1 decimal, con indicación de “ok” o “no ok” si la influencia del ruido aéreo procedente de la máquina de impactos se puede considerar como despreciable o no.

- El espectro del Tiempo de reverberación T20 (seg), por el Método de ingeniería, **como término de corrección del aislamiento acústico.**

### 3. ESCENARIO DE ENSAYO.

Los laboratorios de las diferentes Comunidades Autónomas, inscritos en estos ensayos, se han agrupado con la premisa de grupos  $\geq 8$  participantes para realizar 5 repeticiones del ensayo, por cada banda de frecuencia y por alcance. Cuando no se alcanza este número mínimo de participantes “p”, se amplía el número de mediciones del ensayo “n”, en base al apartado 5.4 de la norma UNE-EN ISO 12999-1: 2021 que establece “ $p(n-1) \geq 35$ ”. Si durante los días de ensayo, algún laboratorio no se presenta, puede originar el incumplimiento de esta premisa (\*).


C.A	SEDE (agrupación)	RECINTO	Participantes
Andalucía	GRANADA	Z13	6 (*)
Extremadura	SEVILLA	Z16	7 (*)
Aragón	ARAGÓN	Z04	7
Navarra			
La Rioja			
Cantabria	PAIS VASCO	Z03	9
País Vasco			
Cataluña	CATALUÑA	Z14	6
Canarias	CANARIAS	Z01	4
Galicia	GALICIA	Z08	10
Asturias			
Castilla y León			
Madrid	MADRID	Z09	11
Murcia	MURCIA	Z17	3
Valencia			

Los escenarios de ensayo se han ubicado en edificios reales, es decir, que están en uso. La mayoría han sido edificaciones docentes, que, en época estival están desocupados, o bien, edificios de la propia Administración, dedicados a laboratorio o funciones administrativas o bien, promociones de vivienda pública.

Las fechas de celebración, en su mayoría, han sido en verano y en algún caso, durante el mes de septiembre de 2021.

Los recintos elegidos han tenido un volumen mayor de 10 m<sup>3</sup> y menor que 250 m<sup>3</sup> y en su mayoría, han sido colindantes horizontalmente. Las condiciones ambientales en su interior han cumplido con los siguientes valores, compatibles con la instrumentación de medida: Temperatura de -10°C a +50°C, y Humedad < 90% (a 40°C)

**RECINTO Z08:** fechas de ensayo del 01 al 17 de julio de 2021.

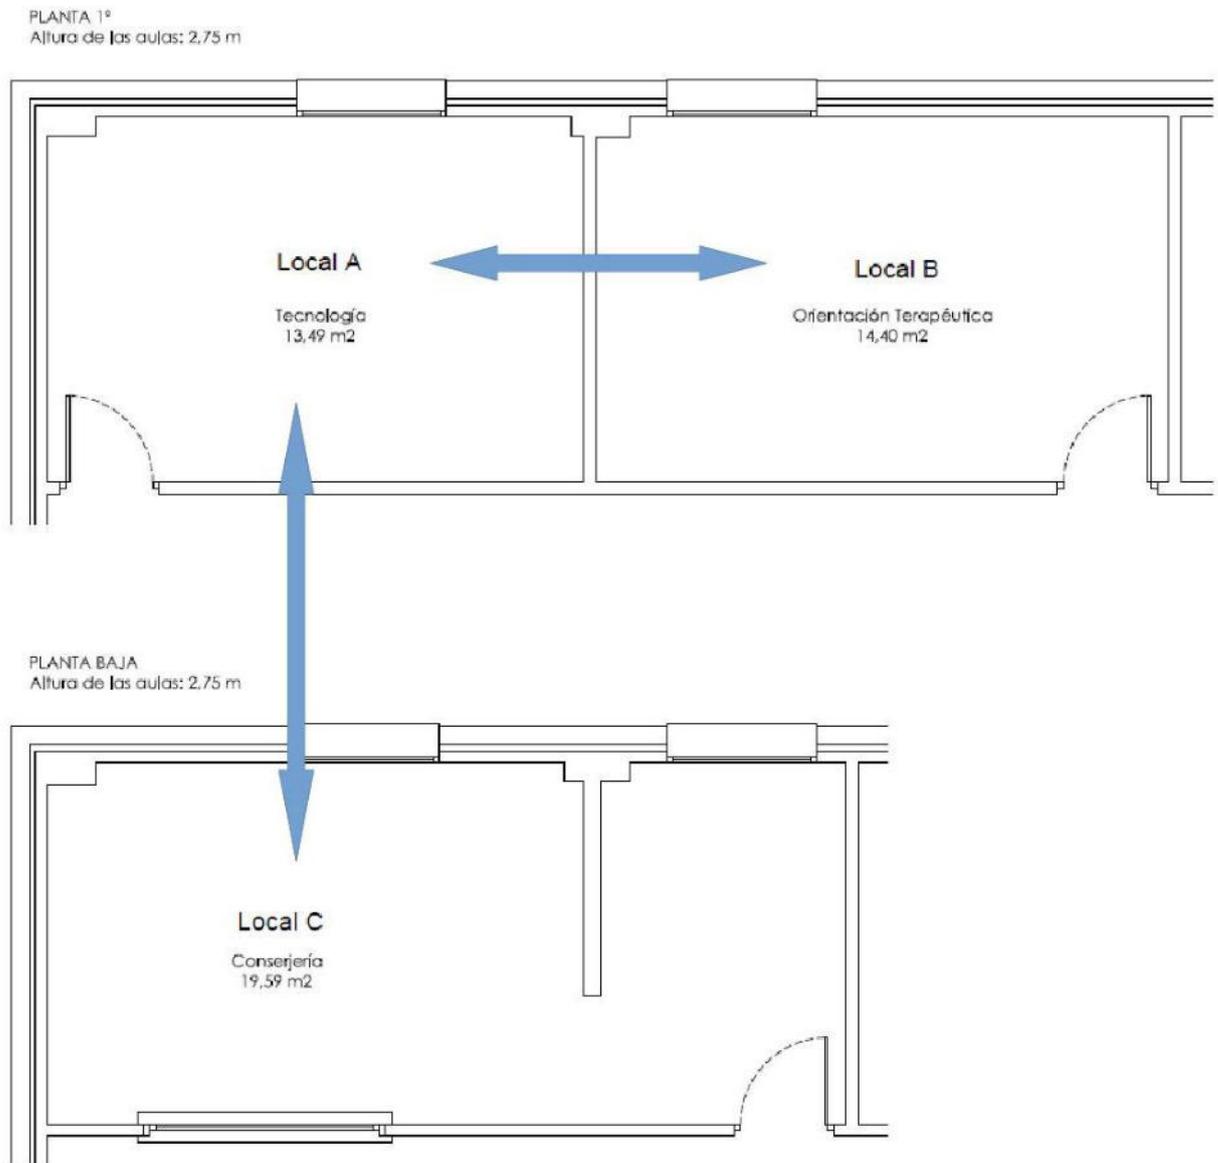

**Figura 3.1.** Plano de los recintos entregado a los laboratorios participantes en la Zona

**Observaciones a los recintos y elemento de ensayo:** *(recogido por los laboratorios)*

En parte de los ensayos se ha detectado un sonido a hueco bajo las baldosas de terrazo que conforman el pavimento y que pueden afectar a los resultados del ensayo.

## 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS APORTADOS

### 4.1. ESTUDIO PRELIMINAR

El primer paso es un Estudio preliminar (pre-estadístico) de todos los datos aportados por los laboratorios participantes, volcados de las fichas de resultados, y elaboradas ex profeso para cada ensayo.

En este punto, el análisis preliminar marca aquellos **valores sospechosos** que puedan explicarse como un “error técnico humano” y se filtran los **valores descartados** que, en general, son por la incorrecta ejecución de la norma o del protocolo específico.

Para ello, se investiga primero si el resultado se ha debido a un descuido de transcripción, o por no fijarse en la expresión de las unidades que se estaba pidiendo o por situar el valor en la celda equivocada. Si es así, el resultado se considera *sospechoso*, se reemplaza por el valor correcto en el análisis estadístico, y se deja señalado en observaciones del mismo.

Segundo, los siguientes datos, aportados por los laboratorios, son revisados para filtrar los que son *descartados* y no son analizados estadísticamente:

- Descripción del equipamiento empleado y adecuación a las normas de ensayo/protocolo;
- Observaciones aportadas por los laboratorios;
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025;
- Configuración del sonómetro para una aplicación de incidencia aleatoria (campo difuso);
- Adecuación del nº de posiciones de fuente y nº de posiciones de micrófono conforme a las normas de ensayo;
- Adecuación del tipo de fuente de ruido empleada en la medida del tiempo de reverberación conforme a la técnica de ensayo seguida;
- Valores de las calibraciones realizadas;
- Coherencia de los datos geométricos de los recintos aportados (volúmenes, superficie) en relación al grupo;
- Realización del nº de repeticiones solicitado en el protocolo (5/8 repeticiones);
- Modificación del posicionamiento de fuente y micrófonos de medida para conseguir repeticiones independientes. Valores x-y-z de las coordenadas de los puntos con los planos presentados;
- En relación a los resultados presentados:
  - Resultados presentados para todas las repeticiones;
  - Margen de frecuencias de medida. Espectro completo de 100 a 5000 Hz;
  - Expresión de resultados correcta: nº de decimales, número entero y redondeo;
  - Otras irregularidades detectadas.

#### **A) VALORES NO DESCARTADOS: DESVIACIONES NO EXCLUYENTES**

- La verificación de la máquina de impactos en un laboratorio de verificación/calibración, pues, aunque no está sujeta a una regulación específica en cuanto a control metrológico; se recomienda verificar con cierta regularidad el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de referencia (UNE-EN ISO 16283-2. Anexo A);
- Que el número de técnicos haya sido diferente en las distintas mediciones;
- Que se repitan puntos de medida. Cambiarle el nombre al punto no es cambiar de punto;
- Modificar los posicionamientos en base a desplazamientos más o menos sutiles respecto a la primera repetición;
- No entregar los planos con los croquis del posicionamiento de medida o no entregarlos completos;
- No expresar los resultados con el redondeo y número de decimales que indica el protocolo;
- No entregar los valores de la contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo (CMIRA).

#### **B) VALORES NO DESCARTADOS: DESVIACIONES EXCLUYENTES**

- La no configuración del sonómetro para una aplicación de incidencia aleatoria (campo difuso);

La norma UNE EN ISO 16283-2 en su apartado 4.1 indica que los instrumentos para medir los niveles de presión acústica, incluido(s) micrófono (s) así como cable(s), pantalla (s) anti viento, dispositivos de grabación y otros accesorios, si se utilizan, deben cumplir los requisitos para instrumentos de clase 1, de acuerdo con la Norma IEC 61672-1 para una aplicación de incidencia aleatoria;

- Empleo de un número de posiciones de máquina de impactos y/o de micrófono que no cumplen los requisitos mínimos de la norma, que establece mínimo 4 y que pueden ser incluso más dependiendo de la superficie del recinto;
- No modificar el posicionamiento de la máquina de impactos, siendo todas las repeticiones iguales;
- No modificar el posicionamiento de los micrófonos en las medidas de impactos, siendo todas las repeticiones iguales;
- Se han repetido posiciones entre repeticiones (más de dos repeticiones iguales o bien repeticiones por pares del tipo R1=R2, R3=R4, etc.).

**Indicar que no se han descartado en este ejercicio, aunque son factores que pueden distorsionar los resultados del interlaboratorio, ya que el laboratorio que los practica, consigue por lo general una variabilidad de resultados baja (repetibilidad) y sin embargo, el valor obtenido no ser representativo de la variabilidad del campo sonoro. En siguientes EILAs, podrá ser descartado y excluido.**

**C) VALORES DESCARTADOS (SD EN TABLA 9.1): DESVIACIONES EXCLUYENTES.**

- No se han realizado todas las repeticiones requeridas en el protocolo (5/8) para el nivel de presión acústica estandarizado de ruido de impactos (L'nT) y niveles globales (L'nTw);
- No se ha medido para el nivel de presión acústica estandarizado de ruido de impactos (L'nT) en todo el margen de frecuencias especificado (100-5000 Hz). Esto supone una exclusión parcial puesto que el laboratorio sólo podrá ser evaluado en aquellas completas.

**4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.**

Una vez que los datos se han revisado, se realiza el Análisis estadístico, donde no pasan aquellas mediciones cuyos datos sean los “descartados con desviaciones excluyentes” y se han corregido los “sospechosos”. De este análisis conocemos:

- **El número, p, de laboratorios participantes a analizar.**
- **El número, n, de mediciones en cada laboratorio** (repeticiones del mismo ensayo).

<b>Z08</b>	<b>Alcance 1</b>	p= 10	n=5
------------	------------------	-------	-----

Se realiza el análisis estadístico en base a las normas UNE 82009-2 y 82009-6 (equivalentes a las normas ISO 5725-2 e ISO 5725-6, respectivamente), referentes al *Método básico de la repetibilidad y reproducibilidad de un método de medición normalizado*. Esto significa que se realizan las siguientes aproximaciones:

- **Técnica gráfica de consistencia**, utilizando dos estadísticos determinados: interlaboratorios (h) e intralaboratorios (k) **de Mandel**.
- **Ensayos de detección de resultados numéricos aberrantes**: ensayos de variabilidad que se aplican solo en aquellos resultados donde el ensayo Mandel haya conducido a la sospecha:
  - **Ensayo de Cochran (C)**: verifica el mayor valor de un conjunto de desviaciones típicas, siendo ello un test unilateral de valores aberrantes y
  - **Ensayo de Grubbs (G)**: verifica la desviación estándar de todas las medias, eliminando de todo el rango de distribución de valores la/s media/s más alta/s y más baja/s, según si es el Simple Grubbs o el Doble Grubbs.

**El valor será rechazado y dejará de ser analizado cuando sea aberrante/ anómalo tanto en las técnicas gráficas de consistencia como en los ensayos de detección de resultados numéricos.** Para identificar si los resultados son anómalos y/o aberrantes, estos métodos comparan el valor estadístico resultante de h, k, C y G obtenido en el Análisis estadístico de los resultados aportados por los



laboratorios, con los indicadores estadísticos y valores críticos recogidos en las Tablas 4, 5, 6 y 7 de las normas antes citadas para una (p) y una (n) conocidas, respectivamente.

#### 4.3. VALOR ASIGNADO

Una vez descartados los resultados rechazados en el análisis estadístico (anómalos y aberrantes), el valor asignado se obtiene del promedio de los datos no descartados ni anómalos ni aberrantes.

#### 4.4. DATOS DE PRECISIÓN

**En base al promedio de las varianzas** o también conocido como METODO ANOVA (siglas de analysis of variance) recogido en la norma ISO 17025, se determina la repetibilidad “r” y reproducibilidad “R” del ensayo, por zona y bandas de frecuencia, para conocer las dispersiones de los resultados.

Para ello, se obtiene la **desviación típica de repetibilidad o varianza  $S_r$** , a partir de las sumas de cuadrados de las diferencias entre las determinaciones individuales del laboratorio, y se calcula el límite de repetibilidad como raíz de su varianza por 2,8. Y la **desviación típica intralaboratorios  $S_L$** , a partir de la diferencia entre el valor medio del laboratorio con la media de todo el grupo de distribución de la zona. La **desviación típica de reproducibilidad o varianza  $S_R$**  será la raíz cuadrada de la suma de ambas varianzas.

Por tanto, la repetibilidad de los resultados significa que las mediciones sucesivas para un mismo ensayo y muestra, se efectúan en las mismas condiciones dentro de un periodo de tiempo corto: mismo laborante, mismo laboratorio (condiciones ambientales) y mismo equipo de medición utilizado. Mientras que, la reproducibilidad de los ensayos es, teniendo en cuenta que las mediciones son para un mismo ensayo y muestra dentro de un periodo de tiempo corto, cambiando alguna de las condiciones de medición: el laborante, el laboratorio y las condiciones de uso (p.ej. procedimientos) y/o el equipo de medición. En resumen, la primera hace referencia a la variabilidad entre medidas en el mismo laboratorio y la segunda debida al cambio de laboratorio.

Si  **$R$  (%) > r**, las posibles causas pueden ser entre otras: el operador necesita más formación y/o mejor entrenamiento en cómo utilizar y cómo leer el instrumento, o no se han mantenido las condiciones de reproducibilidad (ambientales y/o de montaje del equipo).

**CICE**  
Comité de infraestructuras para la  
Calidad de la Edificación

**SACE**  
Subcomisión Administrativa para la  
Calidad de la Edificación



Si  $R=r$ , debe considerarse generalmente indicador de una varianza interlaboratorios pequeña (o de valores negativos), o incluso nula. Es el caso en que la varianza se estima cero, los errores sistemáticos de todos los laboratorios serían iguales- necesariamente nulos- y todos los resultados de ensayo serían intercambiables. Por esta última circunstancia, podría estimarse como si todos los ensayos hubieran sido realizados por un único laboratorio en condiciones de repetibilidad.

## 5. INCERTIDUMBRE TÍPICA DEL EJERCICIO

Se calcula la incertidumbre expandida (U) del ejercicio, a través de la siguiente expresión, de conformidad con el punto 8 de la norma ISO 12999-1:2021; con un factor de cobertura “k” que, para un intervalo de confianza del 95%, en un ensayo bilateral, según la Tabla 8 de la citada norma, adopta el valor de 1,96:

$$U = k \cdot \text{SDL}_{\text{PRE}}$$

Donde la  $\text{SDL}_{\text{PRE}}$  es la desviación estándar de los resultados obtenidos por los laboratorios participantes antes del tratamiento estadístico. Su resultado será comparado con lo valores dados en la Tabla 4, para **UsITU** en el Caso B en bandas de un tercio de octava, cuyos valores se trasladan a continuación y que se refieren a la desviación típica de los resultados de medición obtenidos en condiciones in situ y a casos donde el volumen del recinto receptor y la superficie del elemento de separación están bien definidos:

**Tabla 5.1.** Incertidumbre típica del ejercicio para la Zona

Frecuencia	ISO 12999-1:2021	EJERCICIO Zona	
	TABLAS 4 Y 5. Caso B ( <b>UsITU</b> ) (dB)	Desviación estándar ( $\text{SDL}_{\text{PRE}}$ ) - <b>Zona 08</b> (dB)	Incertidumbre expandida (U)- <b>Zona 08</b> (dB)
100Hz	2,0	2,88	5,6
125Hz	1,6	1,41	2,8
160Hz	1,4	1,87	3,7
200Hz	1,3	1,84	3,6
250Hz	1,6	2,45	4,8
315Hz	1,2	2,19	4,3
400Hz	1,2	2,35	4,6
500Hz	1,2	2,41	4,7
630Hz	1,2	2,07	4,1
800Hz	1,2	2,07	4,1
1000Hz	1,2	2,16	4,2
1250Hz	1,3	2,09	4,1
1600Hz	1,4	2,37	4,6
2000Hz	1,5	2,31	4,5
2500Hz	1,7	2,57	5,0
3150Hz	1,9	2,37	4,7
4000Hz	2,1	2,28	4,5
5000Hz	2,3	2,88	5,6
LnTw	1,0	2,39	4,67


En el recinto Z08, la desviación del ejercicio supera el 95% de los valores recogidos en la Tabla 4, Caso B de la norma ISO 12999-1:2021 que si bien no los establece como limitantes, sirven a modo de referencia.

## 6. ESTUDIO PRELIMINAR RESULTADOS MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS ENTRE LOCALES

i. Resultados promedio aportados de los cinco ensayos por código y por frecuencias.

FRECUENCIAS	Promedio interlaboratorio										Promedio
	74	82	151	157	158	166	175	176	186	264	
100	52,56	49,71	55,82	51,19	51,02	57,02	57,60	51,00	56,18	53,38	53,5
125	53,62	54,13	55,76	55,55	54,20	58,16	56,94	54,74	56,46	55,54	55,5
160	59,58	56,66	60,68	57,32	56,46	62,48	58,06	58,78	59,74	58,76	58,9
200	61,26	57,44	60,21	58,36	56,77	62,50	61,00	60,86	58,90	58,86	59,6
250	60,00	53,90	61,66	55,22	55,96	60,42	57,62	57,74	59,28	58,58	58,0
315	60,46	55,06	61,04	55,59	56,56	61,20	59,02	59,04	59,40	59,18	58,7
400	61,20	55,61	61,14	55,83	55,74	61,76	58,36	59,10	59,26	59,68	58,8
500	63,18	57,27	63,40	57,62	58,16	63,92	60,00	60,34	59,94	61,02	60,5
630	62,06	56,86	63,00	57,49	58,64	62,26	59,02	60,18	58,84	60,00	59,8
800	60,32	55,04	60,54	55,86	56,58	61,36	57,54	58,38	58,30	58,62	58,3
1000	58,04	52,72	58,08	53,32	53,66	59,14	55,80	55,42	55,12	55,56	55,7
1250	55,28	50,48	55,48	50,86	51,98	56,88	54,58	53,48	52,50	53,96	53,5
1600	52,98	47,40	53,04	47,77	48,38	54,10	51,88	50,66	49,36	51,00	50,7
2000	49,82	45,22	49,88	45,31	46,60	52,18	50,66	48,30	48,04	49,76	48,6
2500	49,34	44,00	49,32	44,19	45,08	51,70	49,14	45,84	46,54	47,94	47,3
3150	45,60	41,24	45,90	41,16	41,28	48,14	45,88	43,48	43,96	44,92	44,2
4000	43,54	39,87	44,56	39,94	39,72	46,54	44,04	41,66	42,12	43,48	42,5
5000	40,16	35,33	39,78	35,55	34,32	43,78	40,54	38,70	38,46	39,94	38,7

ii. Gráficas de los resultados promedio de los laboratorios con el promedio de la Zona (con todo el grupo de valores, antes de descartar)

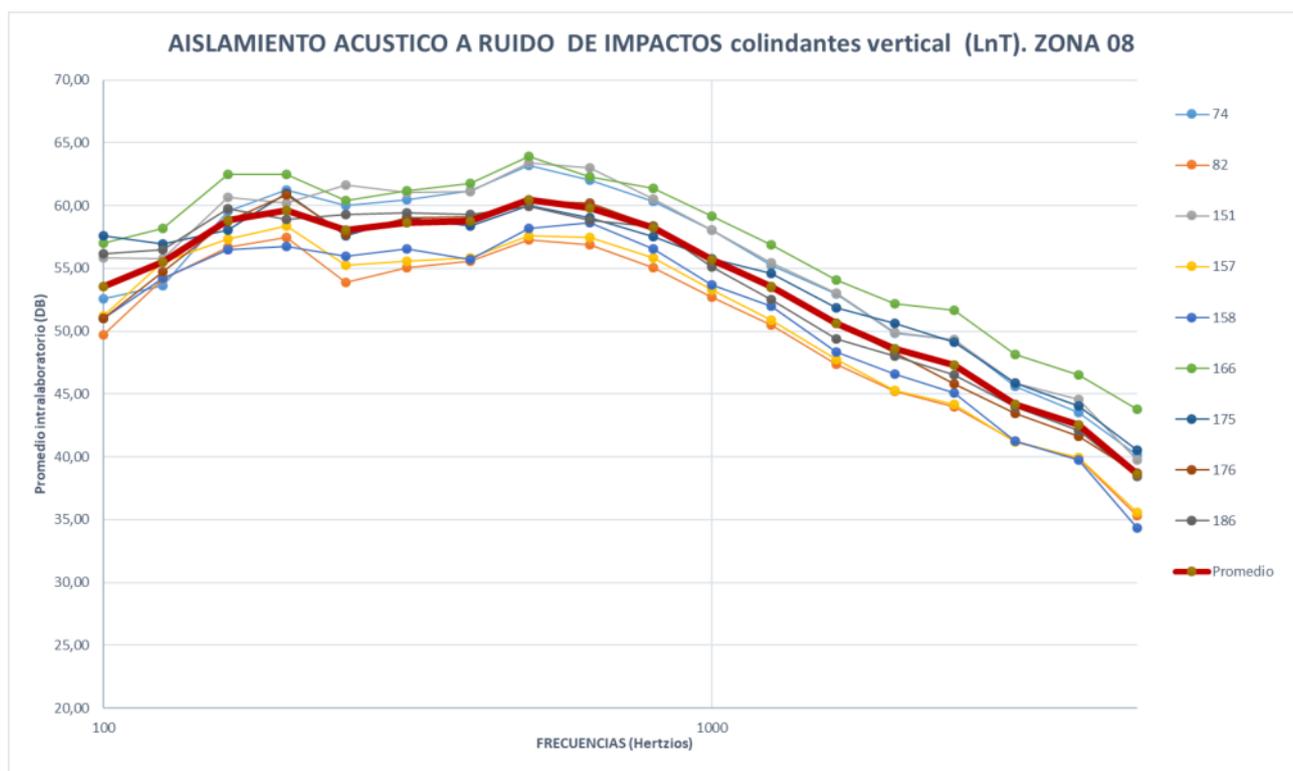


iii. Resultados desviación estándar de los resultados aportados de los cinco ensayos por código y por frecuencias.

FRECUENCIAS	Desviaciones interlaboratorio										Desviación por frecuencia
	74	82	151	157	158	166	175	176	186	264	
100	1,940	1,561	1,134	2,819	2,214	2,385	3,782	1,032	1,370	3,186	2,88
125	1,201	0,733	1,101	1,114	1,470	0,823	2,441	1,214	0,744	1,295	1,41
160	0,642	0,855	0,769	0,620	0,733	0,630	2,737	1,698	0,961	0,635	1,87
200	0,550	1,613	2,371	1,623	0,539	3,740	1,466	1,394	2,032	1,031	1,84
250	0,652	0,539	1,387	0,855	0,932	0,944	1,103	1,536	0,998	1,277	2,45
315	0,493	0,753	1,236	0,231	0,767	0,781	0,915	1,474	0,316	0,726	2,19
400	0,587	0,872	2,187	1,125	0,879	0,948	1,101	2,141	1,124	0,789	2,35
500	0,432	1,178	2,725	0,893	0,568	0,835	2,160	2,149	1,604	0,968	2,41
630	0,647	1,004	1,678	0,927	0,541	0,723	1,834	1,802	0,921	0,682	2,07
800	0,622	0,378	1,815	0,544	0,614	0,994	1,397	1,561	0,775	1,026	2,07
1000	0,832	0,350	1,871	0,425	0,913	1,498	2,043	1,076	0,779	0,702	2,16
1250	0,415	0,557	2,467	0,266	0,766	1,961	2,690	1,689	0,292	0,650	2,09
1600	0,396	0,820	2,556	0,458	0,554	1,989	2,156	2,082	0,945	0,612	2,37
2000	0,760	1,537	2,671	0,463	0,453	2,760	2,901	1,914	0,456	1,519	2,31
2500	0,950	1,892	3,798	1,000	0,335	3,485	2,843	2,460	0,750	1,607	2,57
3150	0,883	1,854	4,024	1,080	0,798	3,380	2,672	2,705	0,770	1,092	2,37
4000	1,006	2,306	3,454	1,309	0,858	3,116	3,298	1,791	0,471	1,472	2,28
5000	1,148	2,559	4,008	1,469	0,856	3,809	4,077	2,174	1,150	1,685	2,88

Valores anómalos o aberrantes en el análisis estadístico

iv. Gráficas de las desviaciones estándar de los laboratorios (con todo el grupo de valores, antes de descartar)

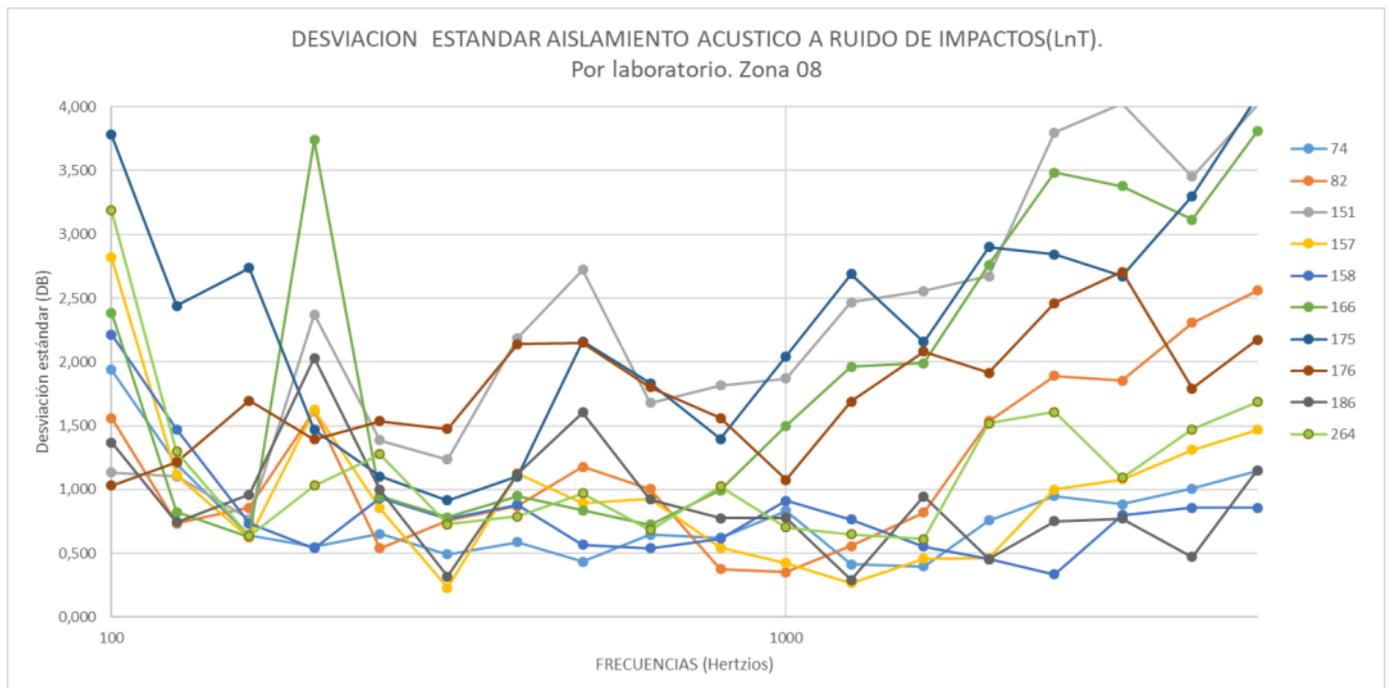

## 7. ESTUDIO PRELIMINAR: DATOS DE PRECISIÓN

En las siguientes tablas se recogen los valores de repetibilidad “**r**” y reproducibilidad “**R**” del ensayo y sus varianzas “**S**”, por bandas de frecuencia. Estas variables se ven afectadas cuando un laboratorio repite posiciones de medida, pues lo normal es que obtenga muy poca dispersión en sus resultados, y por tanto, implica una repetibilidad muy alta frente a los que sí modifican posiciones en cada repetición; y por consiguiente, respecto al resto de laboratorios, puede hacer que la reproducibilidad del grupo sea peor (*él mejora sus resultados pero empeoran los resultados globales del ejercicio*).

**Tabla 7.1.** Datos de precisión del Estudio preliminar de la Zona

ENSAYO-banda de frecuencia	PRE-ESTADÍSTICO ZONA 08				
	$S_r^2$	r	$S_L^2$	$S_R^2$	R
LnT Frecuencia 100 hz	5,342	6,4	7,234	12,576	9,8
LnT Frecuencia 125 hz	1,693	3,6	1,641	3,334	5,1
LnT Frecuencia 160 hz	1,476	3,4	3,188	4,664	6,0
LnT Frecuencia 200 hz	3,473	5,2	2,674	6,147	6,9
LnT Frecuencia 250 hz	1,133	3,0	5,786	6,920	7,3
LnT Frecuencia 315 hz	0,723	2,4	4,664	5,387	6,4
LnT Frecuencia 400 hz	1,651	3,6	5,184	6,835	7,2
LnT Frecuencia 500 hz	2,361	4,3	5,345	7,706	7,7
LnT Frecuencia 630 hz	1,384	3,3	3,994	5,378	6,4
LnT Frecuencia 800 hz	1,153	3,0	4,066	5,218	6,3
LnT Frecuencia 1000 hz	1,401	3,3	4,396	5,797	6,7
LnT Frecuencia 1250 hz	2,167	4,1	3,932	6,099	6,8
LnT Frecuencia 1600 hz	2,208	4,1	5,153	7,361	7,5
LnT Frecuencia 2000 hz	3,270	5,0	4,696	7,966	7,8
LnT Frecuencia 2500 hz	4,945	6,2	5,633	10,578	9,0
LnT Frecuencia 3150 hz	4,988	6,2	4,642	9,630	8,6
LnT Frecuencia 4000 hz	4,690	6,0	4,282	8,972	8,3
LnT Frecuencia 5000 hz	6,683	7,2	6,940	13,623	10,2
<b>LnTw AISLAM.IMPACTOS GLOBAL</b>	1,539	3,4	4,528	6,067	6,8

## 8. OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LOS ENSAYOS (VER PTO 4 DEL INFORME)

- **Entrega de planos posiciones** (obligatorio por protocolo): el 100% de los participantes.
- **Configuración del sonómetro** para una aplicación de incidencia aleatoria. No lo hacen:
  - **Z08: códigos 074-151-166-176**
  - **Verificaciones/calibraciones de la cadena de medida:** La cuestión es, para no estar fuera de norma, que se haya hecho la comprobación de todo el sistema de medida en algún momento del ejercicio, mínimo al inicio y al final de la jornada de mediciones (art. 4.2. de la UNE EN ISO 16283-2:2019). En la tabla 9.1 siguiente se recoge por laboratorio.
- **Verificación periódica del equipo (control metrológico):** para el sonómetro-analizador y el calibrador, el 100% aporta el dato (no superar el año -art 4.3 de la citada norma). Citar el código 166 que hace el año en el momento del ensayo.
  - El 40% indica la fecha del informe de caracterización sobre la directividad de la fuente. Se recomienda solicitar documentación justificativa a aquellos que no cumplimentan el dato.
  - **Las fuentes de impacto** deben cumplir con los requisitos especificados en el Anexo A. No aportan la última verificación de la máquina: códigos 074, 082, 157, 158, 166, 176 y 186. Aquellos con texto en negrita son que, en las fechas de ensayo, hace más de 1 año de la verificación.

**Tabla 8.1.** Observaciones sobre el equipamiento utilizado y otros aspectos del desarrollo del ensayo

	074	082	151	157	158	166	175	176	186	264
<b>ENTREGA PLANOS POSICIONES</b> (Obligatorio: Pto 5 Aptado 11 del protocolo)	SI (evidencia NC)	SI (evidencia NC)	SI (Los planos no indican el posicionamiento para la medida del TR)	SI (Los planos no indican el posicionamiento para la medida del TR)	SI	SI	SI (evidencia NC)	SI (evidencia NC)	SI	SI
<b>DIRECTIVIDAD DE LA FUENTE</b> : Informe de caracterización			14.07.2020			29.06.2020	<b>19/31707011</b>	25.05.2021		21.09.2020
<b>CONF. SONOMETRO PARA INCIDENCIA ALEATORIA</b>		Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
<b>CMIRA</b> Contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo	No expresa resultado con un decimal	No expresa resultado con un decimal. Salvo las frecuencias 100 y 315 Hz, todas las repeticiones <10 Db	OK	No expresa resultado con un decimal. En la mayoría de frecuencias, las repeticiones son <10 Db, salvo en 1600, 1250, 250, 160, 125 y 100 Hz	OK A partir de la frecuencia 2500Hz, la mayoría de las repeticiones <10 Db	OK A partir de la frecuencia 2500Hz, la mayoría de las repeticiones <10 Db	OK	No expresa resultado con un decimal. En las frecuencias 3150 y 4000 Hz todas sus repeticiones <10 Db	OK A partir de la frecuencia 2500Hz, la mayoría de las repeticiones <10 Db	OK
<b>METODO DE MEDIDA</b>	Ruido interrumpido	Ruido interrumpido	Ruido interrumpido	Ruido interrumpido	Respuesta impulsiva integrada	Ruido interrumpido	Respuesta impulsiva integrada	Ruido interrumpido	Ruido interrumpido	Respuesta impulsiva integrada
<b>FUENTE DE RUIDO EMPLEADA</b>	BRUEL & KJAER 4292	BRUEL & KJAER 4296	omnidireccional	bruel&kjaer 4296	GLOBOS	Fuente ruido aéreo	Impacto entre elementos	Altavoz	OMNIDIRECCIONAL	Globos
<b>EQUIPOS:</b> la ultima verificacion SONOMETRO	28.06.2021	19.11.2020	05.03.2021	19.11.2020	16.03.2021	<b>15.07.2020</b>	16.06.2021	11.10.2020	02.02.2021	13.10.2020
ultima verificacion MAQUINA DE IMPACTOS			14.07.2020				<b>15.03.2019</b>			10.07.2021

**Tabla 8.2.** Evidencias detectadas en los laboratorios de la **Zona 08**

<p><b>CODIGO</b> <b>074:</b></p>	<p><b>Planos</b> (evidencia NC):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para ruido de impactos sólo se entrega el posicionamiento para una repetición.</li> <li>▪ Los planos no indican el posicionamiento para la medida del TR.</li> </ul> <p><b>Desviación a la norma por el posicionamiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para la medida de impactos: las posiciones de máquina de impactos y las de micrófono están definidas en base a pequeños desplazamientos, con alguna posición prácticamente repetida.</li> <li>▪ Para la medida de Tiempo de Reverberación (TR): sucede lo mismo que en la de impactos. (Desviación al protocolo).</li> </ul>
<p><b>CÓDIGO</b> <b>082:</b></p>	<p><b>Planos</b> (evidencia NC): Los planos no son claros pues no indican leyenda alguna sobre lo que se representa en ellos. No se puede valorar si el posicionamiento es correcto en base a los planos; además hay incoherencias con las tablas de posicionamiento de la hoja Excel.</p>
<p><b>CÓDIGO</b> <b>151:</b></p>	<p><b>Planos:</b> Los planos no indican el posicionamiento para la medida del TR.</p> <p><b>Desviación a la norma por el posicionamiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para la medida de TR: todas las posiciones de fuente tienen la misma altura. Las posiciones de micrófono se van repitiendo dos a dos en sus coordenadas (x,y) con variaciones sutiles en altura (z).</li> </ul>
<p><b>CÓDIGO</b> <b>157:</b></p>	<p><b>Planos:</b> Los planos no indican el posicionamiento para la medida del TR.</p> <p><b>Desviación a la norma por el posicionamiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para la medida de TR: todas las posiciones de fuente tienen la misma altura.</li> </ul>
<p><b>CÓDIGO</b> <b>158:</b></p>	<p><b>Desviación a la norma y al protocolo por el posicionamiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para la medida de impactos: todas las posiciones de micrófono tienen la misma altura.</li> <li>▪ Para la medida de TR: todas las posiciones de fuente y todas las posiciones de micrófono tienen la misma altura</li> </ul>
<p><b>CÓDIGO</b> <b>166:</b></p>	<p><b>Desviación a la norma por el posicionamiento:</b> Para la medida de TR: todas las posiciones de fuente tienen la misma altura.</p>
<p><b>CÓDIGO</b> <b>175:</b></p>	<p><b>Planos</b> (evidencia NC): Los planos no indican el posicionamiento de la fuente para la medida del TR. A la vista de los planos entregados, se ve claramente que el posicionamiento se ha hecho en base a desplazamientos (tanto para impactos como para TR). Las posiciones deben ser aleatorias.</p> <p><b>Desviación a la norma y al protocolo por el posicionamiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanto para la medida de impactos como la de TR, el posicionamiento se ha hecho en base a desplazamientos constantes para todos los puntos en sus coordenadas (x,y) (Desviación al protocolo). Todos los puntos tienen la misma altura (Desviación a la norma)</li> </ul>

<p><b>CÓDIGO</b> <b>176:</b></p>	<p><b>Planos</b> (evidencia NC): Los planos indican que, para la medida de impactos, el posicionamiento de los micrófonos es constante y no cambia para ninguna repetición.</p> <p><b>Desviación a la norma y al protocolo por el posicionamiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para la medida de impactos: las posiciones de micrófono repiten coordenadas (x,y) dentro de la misma repetición (Desviación a la norma) y además los puntos son iguales para las distintas repeticiones. VALOR NO DESCARTADO, DESVIACIÓN EXCLUYENTE</li> </ul>
<p><b>CÓDIGO</b> <b>186:</b></p>	<p><b>Desviación a la norma y al protocolo por el posicionamiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para la medida de impactos: se declaran 4 posiciones de la máquina de impactos y 4 posiciones de micrófono totales (1 para cada posición de máquina). Este posicionamiento no cumple la norma (VALOR NO DESCARTADO, DESVIACIÓN EXCLUYENTE). Además, las posiciones de fuente son muy similares entre repeticiones, con ligeras variaciones. El posicionamiento de micrófonos también está hecho en base a pequeñas variaciones. No hay aleatoriedad. No se indican las combinaciones entre posiciones de fuente y los puntos de medida (Desviación al protocolo).</li> <li>▪ Para la medida de TR: todas las posiciones de fuente son las mismas para todas las repeticiones (Desviación al protocolo)</li> </ul>

Respecto a la **contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo (CMIRA)**, decir que ha contribuido en casi todo el espectro, como recogen la mayoría de los laboratorios en sus resultados (dos dicen desde la frecuencia 2500 Hz).

## 9. EVALUACIÓN GLOBAL

Se recoge en las siguientes tablas la evaluación global de los resultados aportados en los ensayos in situ de ACÚSTICA del EILA AQ21, de todos los laboratorios a **nivel de Zona (recinto)**, tras el Análisis estadístico y evaluación Zscore (que se adjuntan en el Anexo I del presente documento).

**Tabla 9.1.** Evaluación global a nivel de **Zona 08: AISLAMIENTO RUIDO DE IMPACTOS ENTRE LOCALES (LnT)**

Frecuencias	074	082	151	157	158	166	175	176	186	264
100 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
125 HZ	S	S	S	S	S	AN	AN	S	S	S
160 HZ	S	S	S	S	S	AB	AB	AN	S	S
200 HZ	S	S	S	S	S	AB	S	S	S	S
250 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
315 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
400 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
500 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
630 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
800 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1000 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1250 HZ	S	S	AN	S	S	AN	AN	AN	S	S
1600 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2000 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2500 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3150 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
4000 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
5000 HZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Expresión unidades con un decimal	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Incertidumbre (opcional)	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Nº Verificaciones (mínim. Al inicio y al final)	7	10	5	10	5	5	5	10	10	6

### EVALUACION RESULTADOS DE PRUEBA DE SERVICIO EN ACUSTICA-EILA AQ21

Laboratorio	074	082	151	157	158	166	175	176	186	264
LnT,w	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Expresión unidades nºentero	SI	NO								

Resultado satisfactorio (S); Resultado dudoso (D); Resultado insatisfactorio (I);  
Aberrante (AB); Anómalo (AN); Descartado (SD); (X) no participa.

 Desviación señalada dudosa por consistencia de Mandel

**De la evaluación del análisis estadístico y observaciones recogidas en el apartado 8 de este informe, se deduce que los códigos 074, 151, 157, 158, 166, 175, 176 y 186 deberían revisar procedimiento de ensayo y realizar acciones correctivas.**

En todo caso, en el interior del presente y en el análisis estadístico de cada frecuencia que se aporta en documento aparte, se recogen todas las evidencias detectadas

**VALOR ASIGNADO PARA CADA TERCIO DE OCTAVA (descartados valores aberrantes/anómalos)**

<b>Frecuencias</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>DESVIACIÓN ESTANDAR (SDL)</b>	<b>COEF.VARIACIÓN</b>
<b>LnT Frecuencia 100 hz</b>	53,5	2,88	0,05
<b>LnT Frecuencia 125 hz</b>	55,0	0,98	0,02
<b>LnT Frecuencia 160 hz</b>	58,5	1,66	0,03
<b>LnT Frecuencia 200 hz</b>	59,3	1,62	0,03
<b>LnT Frecuencia 250 hz</b>	58,0	2,45	0,04
<b>LnT Frecuencia 315 hz</b>	58,7	2,19	0,04
<b>LnT Frecuencia 400 hz</b>	58,8	2,35	0,04
<b>LnT Frecuencia 500 hz</b>	60,5	2,41	0,04
<b>LnT Frecuencia 630 hz</b>	59,8	2,07	0,03
<b>LnT Frecuencia 800 hz</b>	58,3	2,07	0,04
<b>LnT Frecuencia 1000 hz</b>	55,7	2,16	0,04
<b>LnT Frecuencia 1250 hz</b>	52,5	1,84	0,04
<b>LnT Frecuencia 1600 hz</b>	50,7	2,37	0,05
<b>LnT Frecuencia 2000 hz</b>	48,6	2,31	0,05
<b>LnT Frecuencia 2500 hz</b>	47,3	2,57	0,05
<b>LnT Frecuencia 3150 hz</b>	44,2	2,37	0,05
<b>LnT Frecuencia 4000 hz</b>	42,5	2,28	0,05
<b>LnT Frecuencia 5000 hz</b>	38,7	2,88	0,07
<b>LnTw AISLAM.IMPACTOS. GLOBAL</b>	57,7	2,20	0,04

**Zona 08**

**REPETIBILIDAD- REPRODUCIBILIDAD (descartados valores aberrantes/anómalos)**

Frecuencias	REPETIBILIDAD Y SU VARIANZA		VARIANZA INTERLABORATORIOS	REPRODUCIBILIDAD Y SU VARIANZA	
	$Sr^2$	r	$SL^2$	$SR^2$	R
<b>LnT Frecuencia 100 hz</b>	5,342	6,4	7,234	12,576	9,8
<b>LnT Frecuencia 125 hz</b>	1,287	3,1	0,695	1,982	3,9
<b>LnT Frecuencia 160 hz</b>	0,569	2,1	2,630	3,199	5,0
<b>LnT Frecuencia 200 hz</b>	2,304	4,2	2,174	4,478	5,9
<b>LnT Frecuencia 250 hz</b>	1,133	3,0	5,786	6,920	7,3
<b>LnT Frecuencia 315 hz</b>	0,723	2,4	4,664	5,387	6,4
<b>LnT Frecuencia 400 hz</b>	1,651	3,6	5,184	6,835	7,2
<b>LnT Frecuencia 500 hz</b>	2,361	4,3	5,345	7,706	7,7
<b>LnT Frecuencia 630 hz</b>	1,384	3,3	3,994	5,378	6,4
<b>LnT Frecuencia 800 hz</b>	1,153	3,0	4,066	5,218	6,3
<b>LnT Frecuencia 1000 hz</b>	1,401	3,3	4,396	5,797	6,7
<b>LnT Frecuencia 1250 hz</b>	0,275	1,5	3,328	3,602	5,3
<b>LnT Frecuencia 1600 hz</b>	2,208	4,1	5,153	7,361	7,5
<b>LnT Frecuencia 2000 hz</b>	3,270	5,0	4,696	7,966	7,8
<b>LnT Frecuencia 2500 hz</b>	4,945	6,2	5,633	10,578	9,0
<b>LnT Frecuencia 3150 hz</b>	4,988	6,2	4,642	9,630	8,6
<b>LnT Frecuencia 4000 hz</b>	4,690	6,0	4,282	8,972	8,3
<b>LnT Frecuencia 5000 hz</b>	6,683	7,2	6,940	13,623	10,2
<b>LnTw AISLAM.IMPACTOS.GLOBAL</b>	1,539	3,4	4,528	6,067	6,8

(\*) Apto.7.4.5.5 de la norma UNE 82009-2:1999 cuando debido a efectos aleatorios, se obtenga un valor negativo para la varianza interlaboratorios, debería asumirse un valor cero.



## 10. AGRADECIMIENTOS

Este ejercicio interlaboratorios en el área de ACÚSTICA IN SITU, ha cubierto los objetivos y expectativas previstas, debido fundamentalmente, a la buena predisposición, trabajo, y esfuerzo, de todas las personas y entidades participantes en el mismo, para los cuales, sirva el presente recordatorio, y el más sincero agradecimiento.

### COORDINADORES GENERALES

Emilio Meseguer Peña

Victoria de los Ángeles Viedma Peláez

Elvira Salazar Martínez

### COORDINADORES AUTONÓMICOS

Miguel Ángel

Santos Amaya

Junta de Andalucía



Carlos Cuerda Sierra

Junta de Andalucía



Ana Rico Oliván

Gobierno de Aragón



Esperanza Jarauta Pérez

Gobierno de Aragón



Juan Carlos Cortina Villar

Principado de Asturias



Ana Carolina Álvarez Cañete

Principado de Asturias



Yolanda Garvía Blázquez

Govern de les Illes Balears



Inmaculada Alcolecha Fuente

Govern de les Illes Balears



**CICE**  
Comité de infraestructuras para la  
Calidad de la Edificación

**SACE**  
Subcomisión Administrativa para la  
Calidad de la Edificación



Javier Jubera Pérez.

Gobierno de Canarias



Enrique Alonso Moreno

Comunidad Autónoma de  
Cantabria



Joan Teixidó Vidal

Generalitat de Catalunya



Agustí Careta Pons

Generalitat de Catalunya



Marta Iniesto Alba

Junta de Comunidades de  
Castilla – La Mancha



María del Mar Domínguez Sierra

Junta de Castilla y León



Pilar Marinero Diez

Junta de Castilla y León



José Ángel Rena Sánchez

Junta de Extremadura



Mª José Paniagua Mateos

Xunta de Galicia



Israel López García

Comunidad Autónoma de La  
Rioja



Salud García López

Comunidad Autónoma de  
Madrid



Antonio Azcona Sanz

Comunidad Autónoma de  
Madrid



María Teresa Elvira Rosado

Comunidad Autónoma de  
Madrid



Teresa Barceló Clemares

Comunidad Autónoma de la  
Región de Murcia





M<sup>a</sup> Carmen Mazkiarán López de Goikoetxea

Gobierno de Navarra



Juan José Palencia Guillén

Generalitat Valenciana



Elvira Salazar Martínez

Gobierno Vasco



Lourdes González Garrido

Gobierno Vasco



Alberto Apaolaza Sáez de Viteri

Gobierno Vasco



Ane Hernández Pérez de Guereñu

Gobierno Vasco



## ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PROGRAMA ESPECÍFICO EILA ACÚSTICA 2021

### RECINTOS CEDIDOS PARA LOS ENSAYOS DE ACÚSTICA:

- Laboratorio Control de Calidad de la Edificación de Gobierno Vasco Vitoria- Gasteiz(País Vasco)
- Promoción viviendas VPPA en la parcela UE-2 Manzana 1-ED "Urbajarama". Ciempozuelos (Madrid)
- CEIP "Guillermo Fatás" Zaragoza (Aragón)
- Instituto Educación Secundaria "Miguel de Cervantes" Murcia
- Laboratorio de Vivienda de la Junta de Andalucía Sevilla
- Laboratorio de Vivienda de la Junta de Andalucía en el Polígono Juncaril, Albolote (Granada)
- Instituto Educación Secundaria "Antonio Fraguas" Santiago Compostela (Galicia)
- Locales de BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL de Sant Just Desvern Barcelona (Cataluña)
- Laboratorio de Vivienda del Gobierno de Canarias Sta. Cruz de Tenerife (Canarias)



## ELABORACIÓN PROTOCOLOS Y GESTIÓN DE LAS FICHAS. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

- Amelia Romero Fernández
- Mari José De Rozas López
- Victoria de los Ángeles Viedma Peláez
- IETCC, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja:



## LABORATORIOS PARTICIPANTES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EILA 2021:

### JUNTA DE ANDALUCÍA

1. Centro De Estudio De Materiales Y Control De Obra S.A. (Cemosa) - Córdoba	AND-L-003
2. Centro De Estudio De Materiales Y Control De Obra S.A. (Cemosa) - Málaga	AND-L-018
3. Centro De Estudio De Materiales Y Control De Obra S.A. (Cemosa) - Sevilla	AND-L-074
4. Centro De Estudio De Materiales Y Control De Obra S.A. (Cemosa) - Granada	AND-L-076
5. Juan Manuel González López (Técnico En Acústica) - Sevilla	AND-L-134
6. Avandtel - Ingeniería Aud. And. Telecom, S.L. (Sevilla)	AND-L-153
7. Elabora, Agencia Para La Calidad En La Construcción, S.L. - Sevilla	AND-L-155
8. Laboratorios de Tecnología Estructural S.L. - Málaga Central	AND-L-210
9. Juan José Martínez Domínguez (Técnico En Acústica) - Jaén	AND-L-230
10. Raúl García Guerrero (Técnico En Acústica) - Málaga	AND-L-268

### GOBIERNO DE ARAGÓN

1. TPF Ingeniería	ARA-L-001
2. Solitel Proyectos e Ingeniería de Telecomunicaciones, S.L.	ARA-L-017
3. Laboratorio para la Calidad de la Edificación del Gobierno de Aragón	(oficial)

### GOBIERNO DE ASTURIAS

1. Laboratorio Asturiano Calidad de la Edificación	(oficial)
--	-----------

### GOBIERNO DE CANARIAS

1. Controles Externos de la Calidad Canarias, SL	CNR-L-003
2. Labetec Ensayos Técnicos- Delegación Gran Canaria	CNR-L-027
3. AND Atlante	CNR-L-045
4. Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción. Consejería de Obras Públicas y Transportes - Delegación Tenerife	(oficial)



### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

1. Ingeniería Acústica del Cantábrico	CTB-L-012
---------------------------------------	-----------

### JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

1. Ingeniería y Servicios en Acústica, Iberacústica, S. L.	CYL-L-042
--	-----------

### GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Applus Norcontrol de Rubí	CAT-L-012
2. Centre d'estudis de la construcció i anàlisi de materials, SLU (CECAM)	CAT-L-027
3. Lostec, SA	CAT-L-028
4. Labocat Calidad, SL	CAT-L-054
5. BAC Engineering Consultancy Group, SL (BAC)- Sant Just Desvern	CAT-L-114
6. TPF GETINSA-EUROESTUDIOS, SL - Barberà del Vallès	CAT-L-109

### JUNTA DE EXTREMADURA

1. Intromac	EXT-L-007
2. Gestión y Control del Ruido Extremadura	EXT-L-017
3. SILENTIA Ingeniería Acústica, S.L.	EXT-L-021

### XUNTA DE GALICIA

1. Control y Estudios, SL (CYE)	GAL-L-005
2. Galaicontrol, SL- Delegación de La Coruña	GAL-L-014
3. Investigación y Control Lugo SL (INVECO)	GAL-L-016
4. Applus Norcontrol, SL	GAL-L-018
5. Galaicontrol Vigo, SL- Delegación de Vigo	GAL-L-021
6. IG Calidad	GAL-L-028
7. EPTISA, Servicios de Ingeniería, SL - Delegación de La Coruña	GAL-L-034
8. Enmacosa Consultoría Técnica SA	GAL-L-056

### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

1. Certiacustic- Arquitect S.L.	LRJ-L-006
---------------------------------	-----------

### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

1. Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC)	MAD-L-030
2. Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A (CEMOSA)	MAD-L-036
3. Ingeniería Acústica García-Calderón S.L. (IAGC)	MAD-L-044
4. Control de Estructuras y Geotecnia SL (CEyGE)	MAD-L-061
5. Control de Calidad e Inspección, S.L. (CCI)	MAD-L-064
6. Control de estructuras y suelos SA (CONES)	MAD-L-065
7. Tasvalor Medio Ambiente (TMA)	MAD-L-071
8. Laboratorio en acústicos (LABENAC)	MAD-L-073



9. Asesoría, Rehabilitación, Proyectos y Análisis Técnicos S.L.(ARPA)	MAD-L-075
10. Bureau Veritas Inspección y Testing S.L.	MAD-L-081
11. V2 Geotecnia Y Control, SL	MAD-L-088

#### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

1. Inversiones de Murcia, S.L., laboratorios HORYSU- Delegación de Cartagena	MUR-L-006
2. Asociación Empresarial Investigación Centro Tecnológico de la Construcción Región de Murcia (CTCON)	MUR-L-015

#### GOBIERNO DE NAVARRA

1. Laboratorio de Ensayos Navarra SA (LABENSA)	NAV-L-003
2. ID Ingeniería acústica	NAV-L-012
3. Eurocontrol	NAV-L-016

#### COMUNIDAD VALENCIANA

1. C2C Servicios Técnicos de Inspección S.L.- Delegación de Albaida (Valencia)	VAL-L-058
--	-----------

#### GOBIERNO VASCO

1. EPTISA-CINSA Ingeniería y Calidad, SA - Grupo EP	PVS-L-002
2. SAIO TEGI, SA	PVS-L-004
3. GIKE, SA Control Calidad Edificación	PVS-L-005
4. AAC Centro de Acústica Aplicada SL	PVS-L-024
5. BUREAU VERITAS Inspección y Testing, S.L.U.	PVS-L-029
6. GSA INGENIERÍA ACÚSTICA	PVS-L-031
7. Imatek (Ingurumena Advanced Technologies)	PVS-L-032
8. Laboratorio de Evaluación y Control Del Ruido S.L. (LAECOR)	PVS-L-033

**ANEXO I** (en documentos aparte: EILA21 LnT y LnTw. pdf)

## ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ZSCORE DE RESULTADOS RECINTO Z08:

### 1. MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS ENTRE LOCALES (LnT)

**CICE**

Comité de infraestructuras para la  
Calidad de la Edificación



**SACE**

Subcomisión Administrativa para la  
Calidad de la Edificación

# INFORME DE ENSAYO MATERIALES

LNTW VALOR GLOBAL



# LNTW VALOR GLOBAL (DB)

## Introducción

### Criterios de análisis establecidos

El procedimiento llevado a cabo para analizar los resultados del ensayo "Intw valor global", está basado en los protocolos EILA21 y las normas UNE 82009-2:1999 y UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 y es, para cada laboratorio, el que sigue:

**01. Análisis A: Estudio pre-estadístico.** Antes de comenzar con los cálculos matemáticos, los datos son minuciosamente analizados para determinar si deben ser incluidos (✓) o descartados (X) en función, de si cumplen o no, con unos criterios mínimos previamente establecidos y que pueden afectar a los resultados, tales como:

- A. No cumplir con el criterio de validación de la norma de ensayo, en caso de existir éste.
- B. No haber realizado el ensayo conforme a la norma de estudio, sin justificar los motivos por los cuales se ha hecho.
- C. No haber cumplido con las especificaciones particulares del ensayo descritas en los protocolos (pueden incluir aportar algún dato adicional no especificado en la norma).
- D. No haber especificado la fecha de verificación y/o de calibración de los equipos utilizados durante el ensayo (los resultados pueden verse afectados).
- E. No haber aportado, como mínimo, el resultado de dos determinaciones puesto que la desviación típica inter-laboratorio se ve afectada notablemente por ello.
- F. Expresiones erróneas de los resultados que no pudieran explicarse o no tuvieran sentido.
- G. No haber completado total y correctamente las hojas de ensayo, pues es posible que falte información para analizar parámetros importantes o que ayuden a explicar datos incorrectos.
- H. Cualquier otra incidencia o desviación de los resultados que afecte al conjunto de los datos analizados.

**02. Análisis B: Mandel, Cochran y Grubbs.** Los resultados aportados por los laboratorios que hayan superado el paso anterior, se verán sometidos al análisis estadístico compuesto por los métodos de Mandel, Cochran y Grubbs. Los criterios de análisis que se han seguido para considerar los resultados como aptos (✓) o no aptos (X) por éste procedimiento son:

- A. Para cada laboratorio se llevan a cabo los cálculos necesarios para determinar los estadísticos "h y k" de Mandel, "C" de Cochran y "GSimp y GDoB" de Grubbs, pudiendo salir un resultado correcto (X sobre fondo blanco), anómalo (X\* sobre fondo rosa) o aberrante (X\*\* sobre fondo morado), para todos o cada uno de ellos.
- B. Un laboratorio será considerado como apto, si el binomio Mandel-Cochran y el método de Grubbs no demuestran la presencia de resultados anómalos o aberrantes en comparación con los del resto de participantes. En caso contrario, el laboratorio afectado será excluido y por ende no tenido en cuenta para someterlo al análisis Z-Score.
- C. Binomio Mandel-Cochran. Si el ensayo de Mandel justifica para algún laboratorio (en cualquiera de sus estadísticos) la presencia de un valor anómalo o aberrante, antes de considerarlo como no apto se analiza el parámetro de Cochran. En caso de que éste último sea correcto, los resultados del laboratorio se considerarán aceptables. En caso contrario, el laboratorio será descartado.
- D. Método de Grubbs. Si el ensayo de Grubbs Simple demuestra que los resultados de alguno de los laboratorios son aberrantes o anómalos, finaliza el análisis y el laboratorio en cuestión deberá ser excluido. En caso de que éste método no demuestre la existencia de algún valor extraño, se lleva a cabo entonces el ensayo de Grubbs Doble aplicando los mismos criterios que para el método simple.



**03. Análisis C: Evaluación Z-Score.** La totalidad de los laboratorios que hayan superado el "Análisis B" serán estudiados por éste método. En él, se determina si los parámetros Z-Score obtenidos para cada participante son satisfactorios (S), dudosos (D) o insatisfactorios (I), en función de que estén o no dentro de unos límites críticos establecidos.

**04. Análisis D: Estudio post-estadístico.** Una vez superados los tres análisis anteriores, haremos un último barrido de los datos para ver como quedan los resultados de los laboratorios implicados mediante los diagramas "Box-Plot" o de caja y bigotes antes y después de llevar a cabo los descartes.

# LNTW VALOR GLOBAL (DB)

## Análisis A. Estudio pre-estadístico

### Apartado A.1. Gráficos de dispersión de valores medios

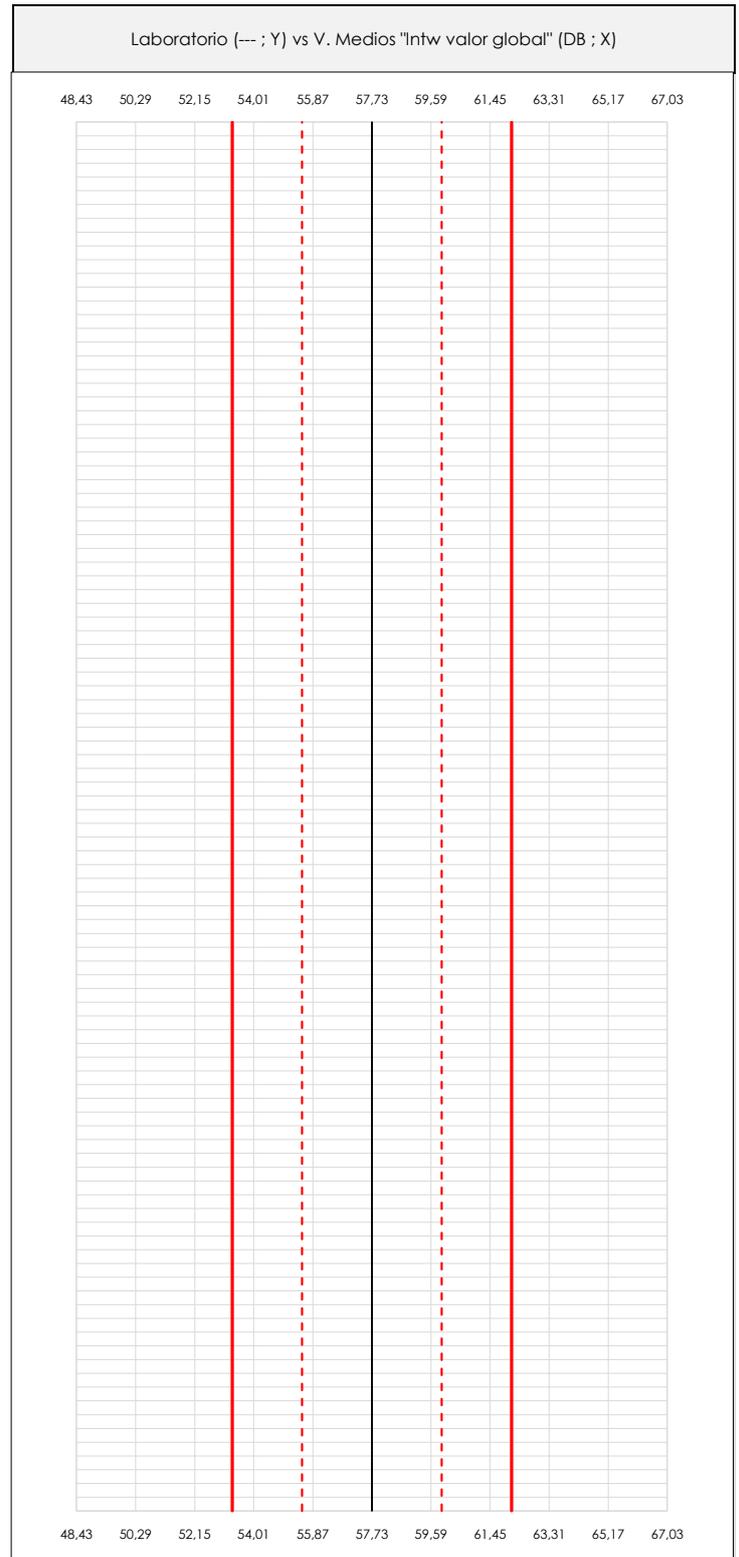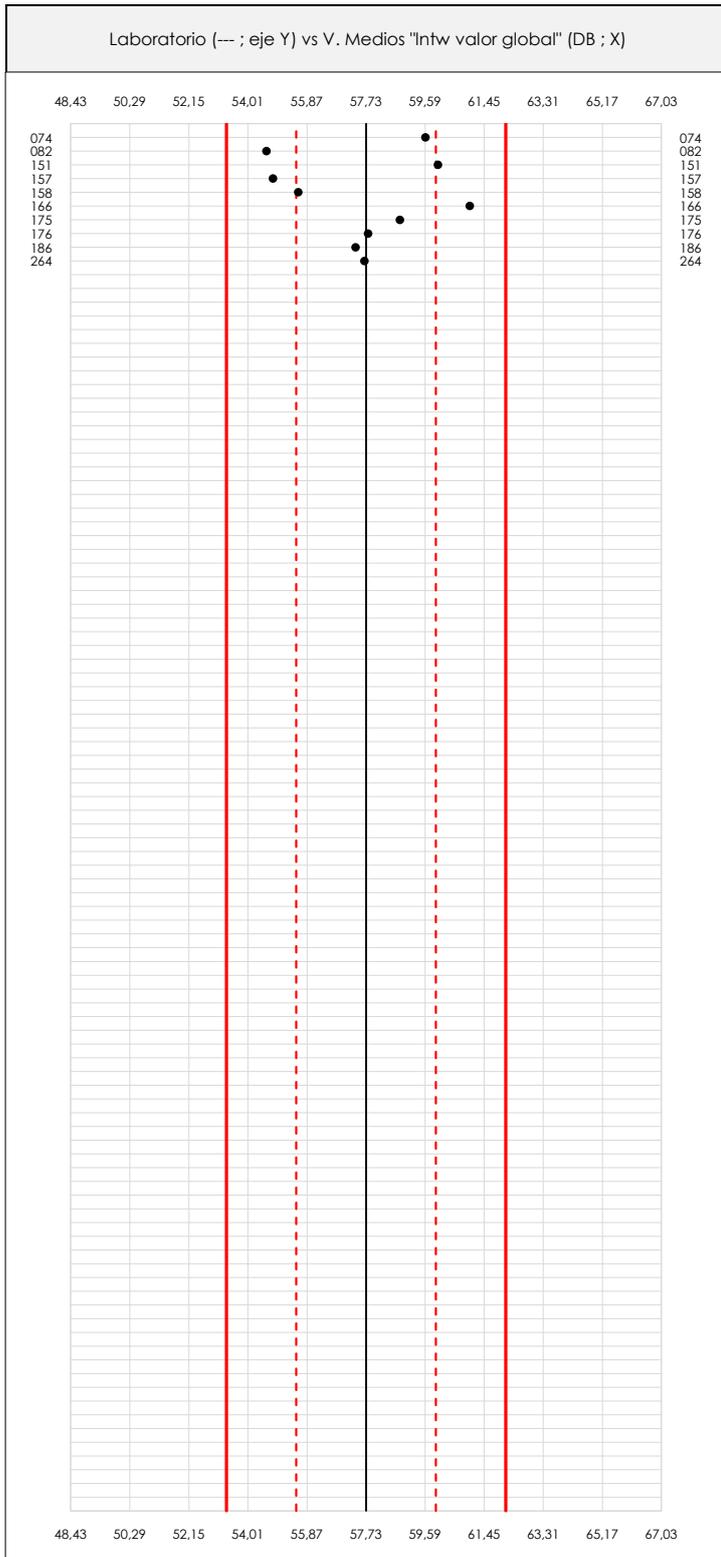

**ANÁLISIS GRÁFICO DE DISPERSIÓN MEDIA (ANTES DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO)**

Dispersión de las medias aritméticas intra-laboratorios respecto de la media aritmética inter-laboratorios (57,73 ; línea negra de trazo continuo), la media aritmética inter-laboratorios más/menos la desviación típica (59,93/55,53 ; líneas rojas de trazo punteado) y la media aritmética inter-laboratorios más/menos el doble de la desviación típica (62,13/53,33 ; líneas rojas de trazo continuo).

En el eje Y (adimensional) quedan reflejados los códigos de los laboratorios participantes y en el eje X (las unidades son las mismas que las del ensayo que se está analizando) las medias aritméticas intra-laboratorios representadas por punto de color negro.





# LNTW VALOR GLOBAL (DB)

## Análisis A. Estudio pre-estadístico

### Apartado A.3. Determinaciones matemáticas

Lab	$X_{i1}$	$X_{i2}$	$X_{i3}$	$X_{i4}$	$X_{i5}$	$\bar{X}_{i\text{arit}}$	$S_{Li}$	$D_{i\text{arit}}\%$	Pasa A	Observaciones
74	60,00	60,00	59,00	60,00	59,00	59,60	0,548	3,24	✓	
82	55,00	55,00	54,00	54,00	55,00	54,60	0,548	-5,42	✓	
151	63,00	59,00	60,00	57,00	61,00	60,00	2,236	3,94	✓	
157	55,00	55,00	55,00	55,00	54,00	54,80	0,447	-5,07	✓	
158	56,00	56,00	55,00	55,00	56,00	55,60	0,548	-3,69	✓	
166	61,00	59,00	63,00	62,00	60,00	61,00	1,581	5,67	✓	
175	58,00	61,00	60,00	58,00	57,00	58,80	1,643	1,86	✓	
176	60,00	58,00	59,00	56,00	56,00	57,80	1,789	0,12	✓	
186	57,00	58,00	57,00	57,00	58,00	57,40	0,548	-0,57	✓	
264	58,20	58,30	56,70	57,00	58,20	57,68	0,766	-0,08	✓	



**NOTAS:**

- <sup>01</sup> " $X_{ij}$  con  $j = 1, 2, 3, 4, 5$ " es cada uno de los resultados individuales aportados por cada laboratorio, " $\bar{X}_{i\text{arit}}$ " es la media aritmética intralaboratorio calculada sin redondear.
- <sup>02</sup> " $S_{Li}$ " es la desviación típica intralaboratorios y " $D_{i\text{arit}}\%$ " la desviación, en porcentaje, de la media aritmética intralaboratorios calculada respecto de la media aritmética interlaboratorios.
- <sup>03</sup> Los resultados aportados por los laboratorios podrán ser descartados (X) si no cumplen con los criterios establecidos en el protocolo EILA o si no han realizado el ensayo conforme a norma.
- <sup>04</sup> El código colorimétrico empleado para las celdas es: [máximo] [mínimo]

# LNTW VALOR GLOBAL (DB)

## Análisis B. Mandel, Cochran y Grubbs

Apartado B.1. Gráfico de consistencia inter-laboratorios "h" de Mandel

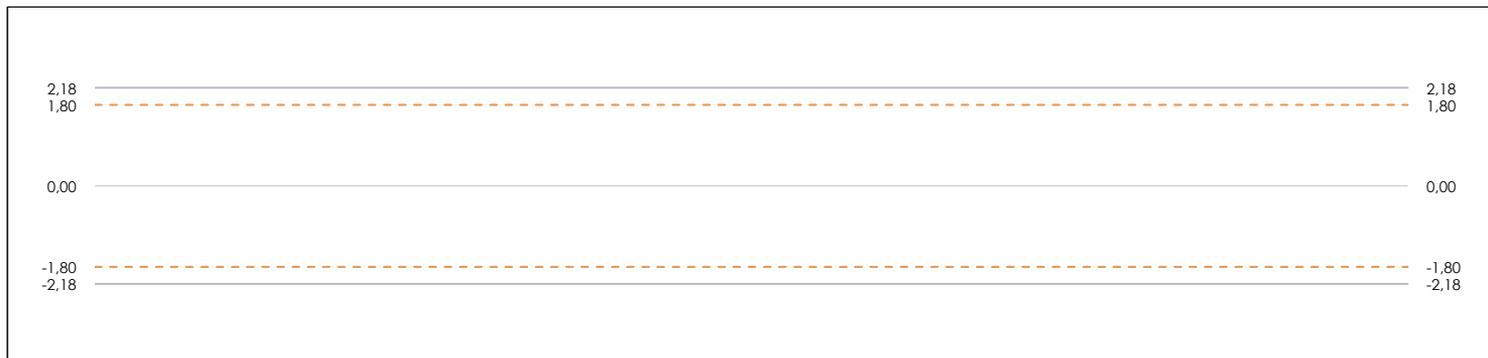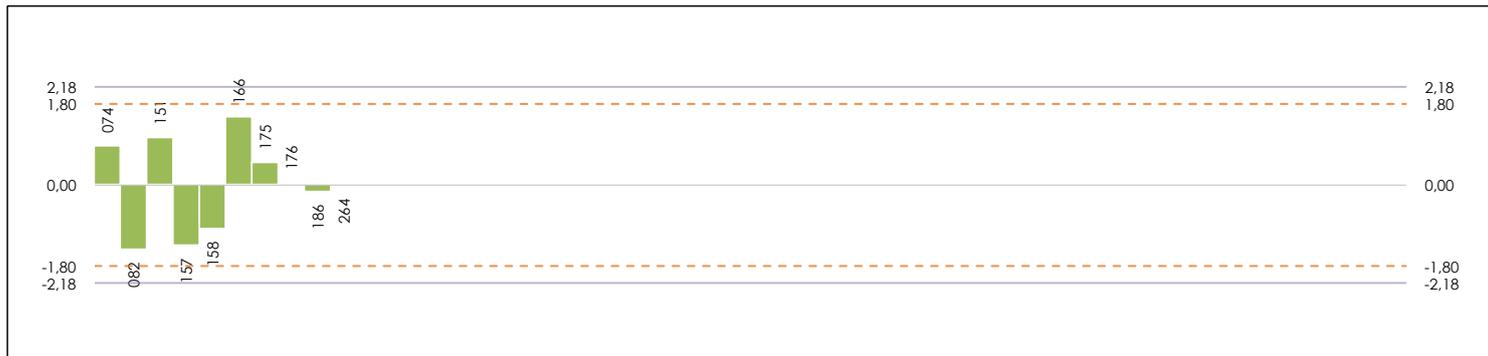

### ANÁLISIS GRÁFICO DE CONSISTENCIA INTER-LABORATORIOS

Análisis gráfico de consistencia inter-laboratorios "h" de Mandel. En él se representan las medias aritméticas inter-laboratorios y los indicadores estadísticos para un 1% y un 5% de significación (valores obtenidos de la tabla 6 norma UNE 82009-2:1999 o mediante ecuación matemática, en función del número de laboratorios participantes).

Las líneas continuas de color morado (indicador estadístico para un 1% de significación) marca el límite a partir del cual un valor es considerado aberrante y las discontinuas de color rosáceo (indicador estadístico para un 5% de significación), cuando es considerado anómalo. Una equis de color rojo (X) sobre el eje cero indica que el laboratorio ha sido descartado.

# LNTW VALOR GLOBAL (DB)

## Análisis B. Mandel, Cochran y Grubbs

Apartado B.2. Gráfico de consistencia intra-laboratorios "k" de Mandel



### ANÁLISIS GRÁFICO DE CONSISTENCIA INTRA-LABORATORIOS

Análisis gráfico de consistencia intra-laboratorios "k" de Mandel. En él se representan las medias aritméticas intra-laboratorios y los indicadores estadísticos para un 1% y un 5% de significación (valores obtenidos de la tabla 6 norma UNE 82009-2:1999 o mediante ecuación matemática, en función del número de laboratorios participantes y el número de ensayos efectuados).

Las líneas continuas de color morado (indicador estadístico para un 1% de significación) marca el límite a partir del cual un valor es considerado aberrante y las discontinuas de color rosáceo (indicador estadístico para un 5% de significación), cuando es considerado anómalo. Una equis de color rojo (X) sobre el eje cero indica que el laboratorio ha sido descartado.



# LNTW VALOR GLOBAL (DB)

## Análisis B. Mandel, Cochran y Grubbs

### Apartado B.3. Determinaciones matemáticas

Lab	X <sub>i1</sub>	X <sub>i2</sub>	X <sub>i3</sub>	X <sub>i4</sub>	X <sub>i5</sub>	$\bar{X}_{i\text{arit}}$	S <sub>Li</sub>	D <sub>i arit</sub> %	h <sub>i</sub>	k <sub>i</sub>	C <sub>i</sub>	G <sub>Sim Inf</sub>	G <sub>Sim Sup</sub>	G <sub>Dob Inf</sub>	G <sub>Dob Sup</sub>	Pasca B
74	60,00	60,000	59,000	60,000	59,000	59,600	0,548	3,24	0,85	0,44						✓
82	55,00	55,000	54,000	54,000	55,000	54,600	0,548	-5,42	-1,42	0,44		1,422		0,4729		✓
151	63,00	59,000	60,000	57,000	61,000	60,000	2,236	3,94	1,03	1,80**	0,325				0,5471	✓
157	55,00	55,000	55,000	55,000	54,000	54,800	0,447	-5,07	-1,33	0,36				0,4729		✓
158	56,00	56,000	55,000	55,000	56,000	55,600	0,548	-3,69	-0,97	0,44						✓
166	61,00	59,000	63,000	62,000	60,000	61,000	1,581	5,67	1,49	1,27		1,488		0,5471		✓
175	58,00	61,000	60,000	58,000	57,000	58,800	1,643	1,86	0,49	1,32						✓
176	60,00	58,000	59,000	56,000	56,000	57,800	1,789	0,12	0,03	1,44						✓
186	57,00	58,000	57,000	57,000	58,000	57,400	0,548	-0,57	-0,15	0,44						✓
264	58,20	58,300	56,700	57,000	58,200	57,680	0,766	-0,08	-0,02	0,62						✓

**NOTAS:**

<sup>01</sup> "X<sub>ij</sub> con j = 1, 2, 3, 4, 5" es cada uno de los resultados individuales aportados por cada laboratorio, " $\bar{X}_{i\text{arit}}$ " es la media aritmética intralaboratorio calculada sin redondear.

<sup>02</sup> "S<sub>Li</sub>" es la desviación típica intralaboratorios y "D<sub>i arit</sub> %" la desviación, en porcentaje, de la media aritmética intralaboratorios calculada respecto de la media aritmética interlaboratorios.

<sup>03</sup> "h<sub>i</sub> y k<sub>i</sub>", "C<sub>i</sub>", "G<sub>Sim</sub> y G<sub>Dob</sub>" hacen referencia a los estadísticos de Mandel, Cochran y Grubbs, respectivamente, obtenidos para cada laboratorio en función de los resultados aportados.

<sup>04</sup> El código colorimétrico empleado para las celdas es:

[aberrante]

[anómalo]

[máximo]

[mínimo]

**CICE**  
Comité de infraestructuras para la  
Calidad de la Edificación



**SACE**  
Subcomisión Administrativa para la  
Calidad de la Edificación



# LNTW VALOR GLOBAL (DB)

## Análisis C. Evaluación Z-Score

### Apartado C.1. Análisis gráfico Altman Z-Score

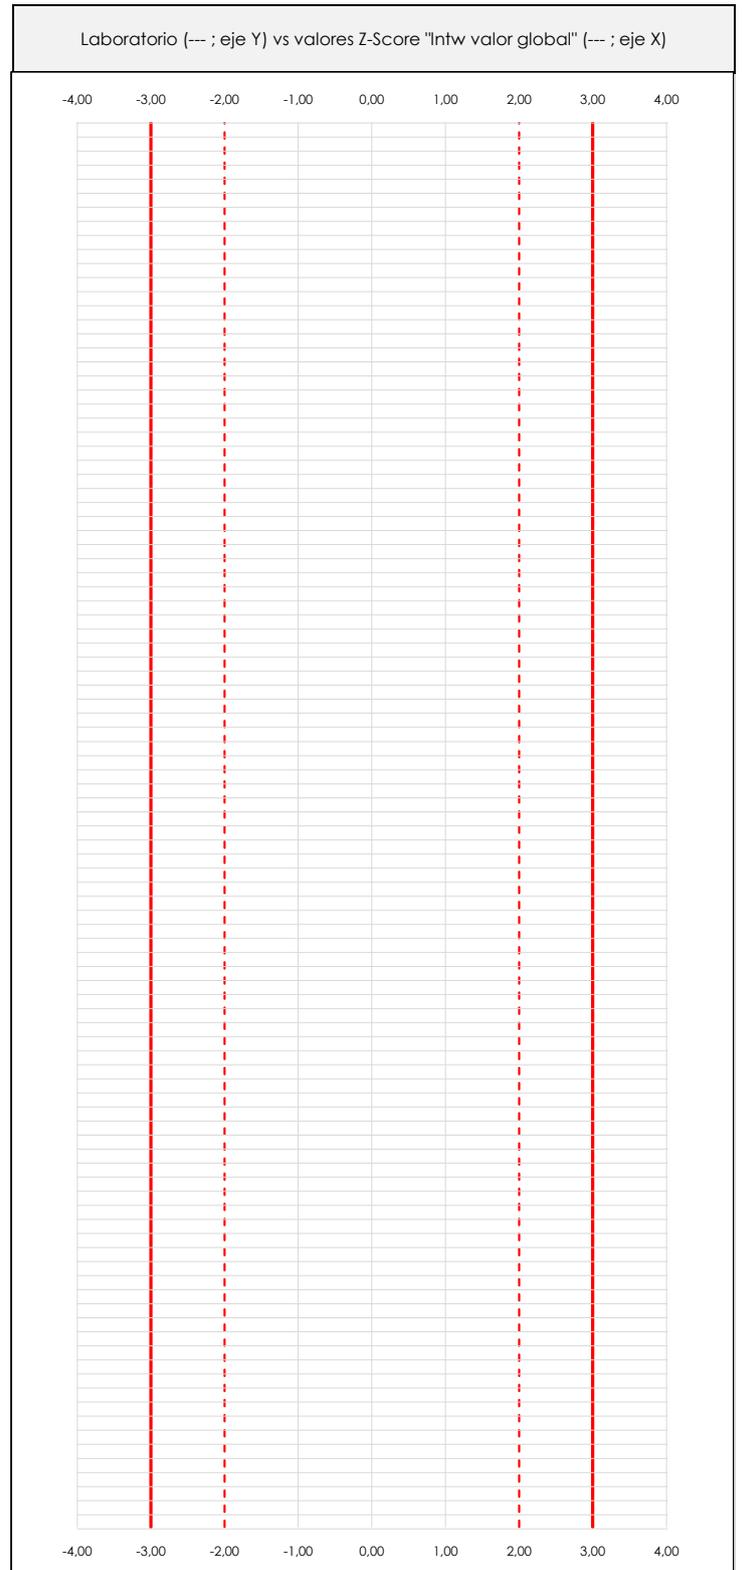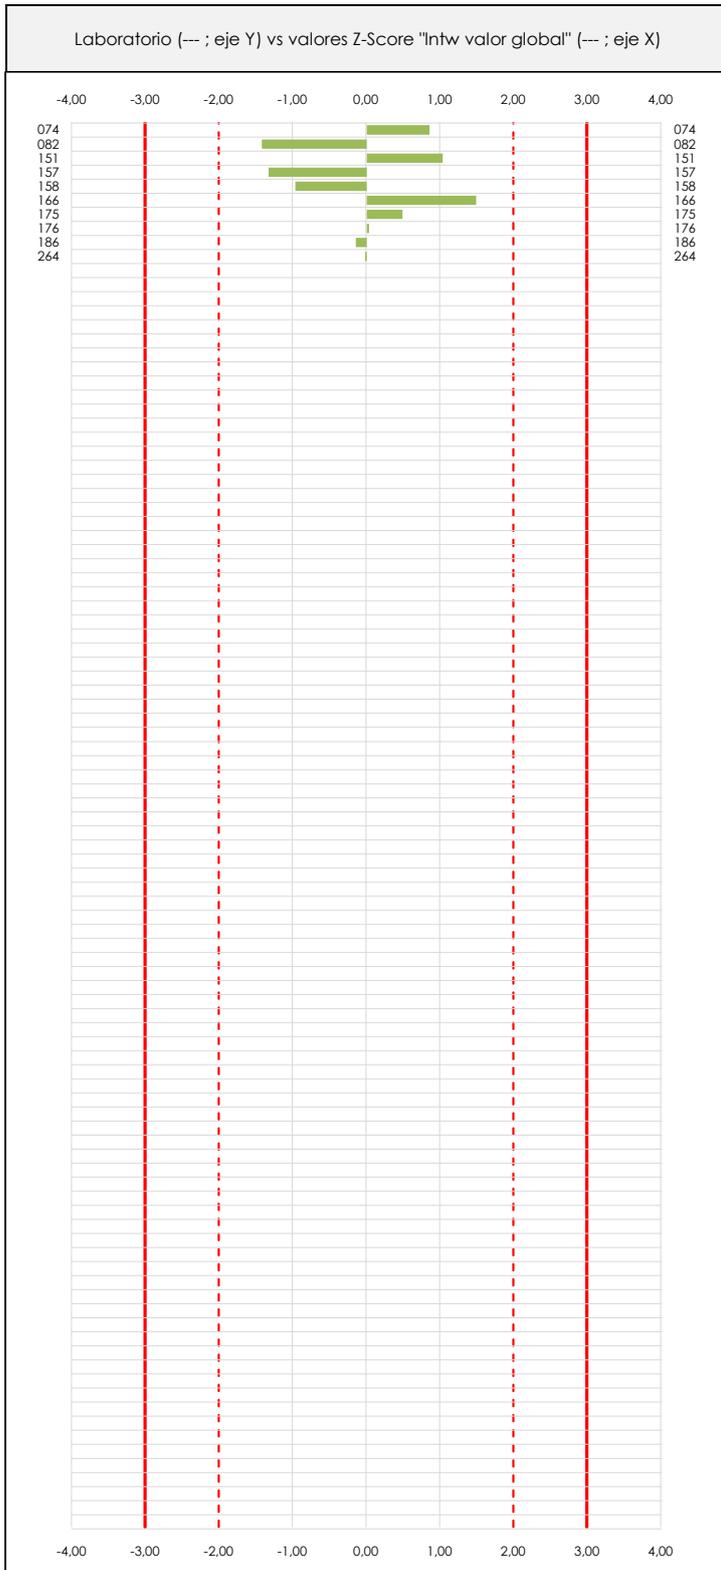

#### ANÁLISIS GRÁFICO Z-SCORE

Diagrama Z-Score para los resultados aportados por los laboratorios. Estos se considerarán satisfactorios (S) si el valor absoluto del Z-Score es menor o igual a 2 unidades, dudoso si está comprendido entre 2 y 3 unidades e insatisfactorio si es mayor o igual a 3 unidades.

Los resultados satisfactorios quedan reflejados entre las dos líneas rojas discontinuas, líneas de referencia en la evaluación Z-Score.



# LNTW VALOR GLOBAL (DB)

## Análisis C. Evaluación Z-Score

### Apartado C.2. Determinaciones matemáticas

Lab	X <sub>i1</sub>	X <sub>i2</sub>	X <sub>i3</sub>	X <sub>i4</sub>	X <sub>i5</sub>	$\bar{X}_{i\text{crit}}$	S <sub>Li</sub>	D <sub>i crit %</sub>	Pasa A	Pasa B	Total	Causa	Iteración	Z-Score	Evaluación
74	60,00	60,00	59,00	60,00	59,00	59,60	0,548	3,24	✓	✓	✓			0,851	S
82	55,00	55,00	54,00	54,00	55,00	54,60	0,548	-5,42	✓	✓	✓			-1,422	S
151	63,00	59,00	60,00	57,00	61,00	60,00	2,236	3,94	✓	✓	✓			1,033	S
157	55,00	55,00	55,00	55,00	54,00	54,80	0,447	-5,07	✓	✓	✓			-1,331	S
158	56,00	56,00	55,00	55,00	56,00	55,60	0,548	-3,69	✓	✓	✓			-0,968	S
166	61,00	59,00	63,00	62,00	60,00	61,00	1,581	5,67	✓	✓	✓			1,488	S
175	58,00	61,00	60,00	58,00	57,00	58,80	1,643	1,86	✓	✓	✓			0,487	S
176	60,00	58,00	59,00	56,00	56,00	57,80	1,789	0,12	✓	✓	✓			0,033	S
186	57,00	58,00	57,00	57,00	58,00	57,40	0,548	-0,57	✓	✓	✓			-0,149	S
264	58,20	58,30	56,70	57,00	58,20	57,68	0,766	-0,08	✓	✓	✓			-0,022	S

**NOTAS:**

<sup>01</sup> "X<sub>ij</sub> con j = 1, 2, 3, 4, 5" es cada uno de los resultados individuales aportados por cada laboratorio, " $\bar{X}_{i\text{crit}}$ " es la media aritmética intralaboratorio calculada sin redondear.

<sup>02</sup> "S<sub>Li</sub>" es la desviación típica intralaboratorios y "D<sub>i crit %</sub>" la desviación, en porcentaje, de la media aritmética intralaboratorios calculada respecto de la media aritmética interlaboratorios.

<sup>03</sup> La evaluación Z-Score (ZS) será considerada de tipo: [Satisfactorio (S) - si | ZS | ≤ 2] [Dudoso (D) - si 2 < | ZS | ≤ 3] [Insatisfactorio (I) - si | ZS | > 3].

<sup>04</sup> El código colorimétrico empleado para las celdas es:



[dudoso]

[insatisfactorio]

## LNTW VALOR GLOBAL (DB)

### Análisis D. Estudios post-estadísticos

#### Apartado D.3. Diagramas Box-Plot o de Caja y Bigotes

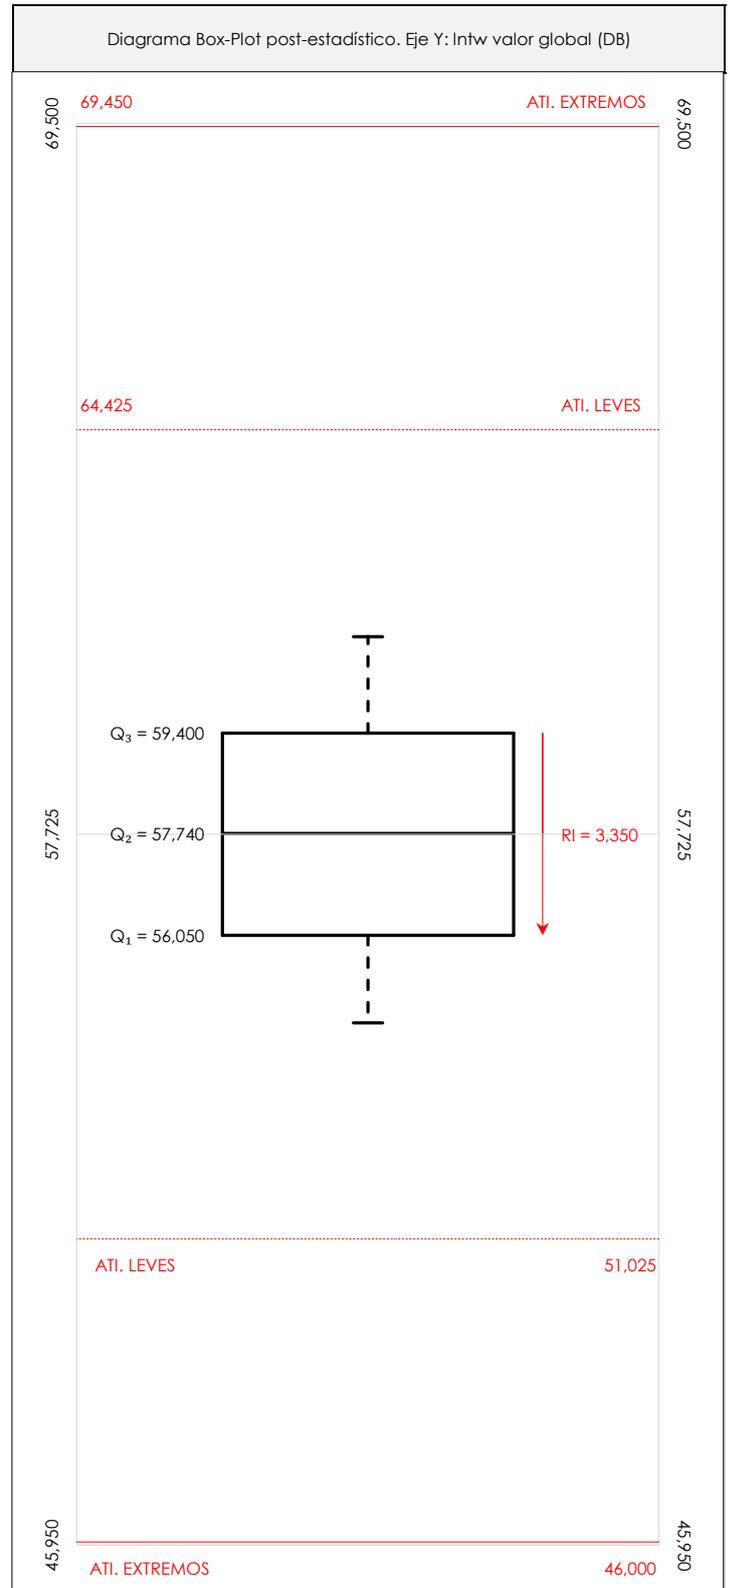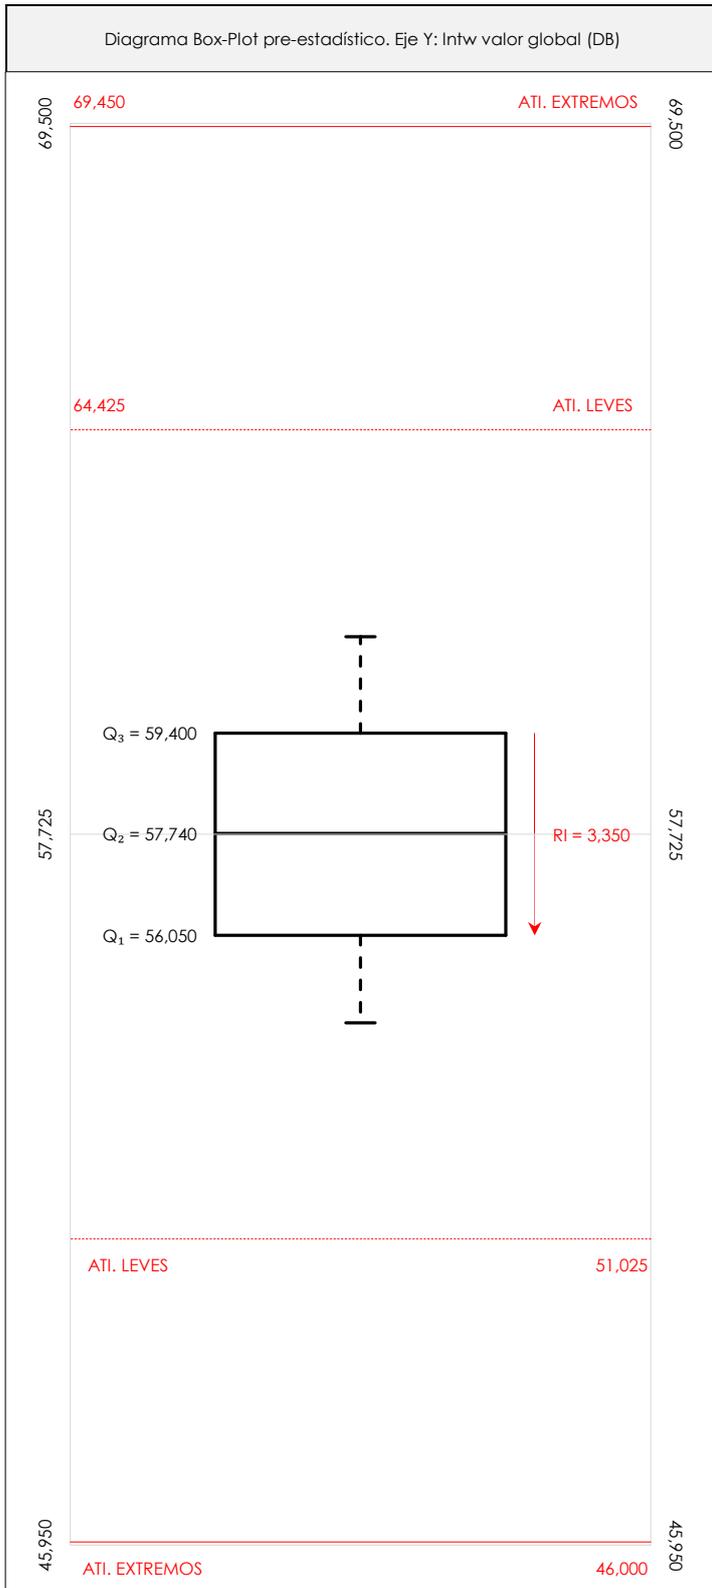

#### ANÁLISIS GRÁFICO DE CAJA Y BIGOTES (ANTES Y DESPUÉS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO)

Diagramas de caja y bigotes (Box Plot) de las medias aritméticas de los resultados aportados por los laboratorios antes (diagrama de la izquierda). Este incluye valores aberrantes y anómalos) y después (diagrama de la derecha). No incluye los valores descartados a lo largo del estudio) de análisis estadístico.

En ambos se han representado: el primer cuartil ( $Q_1$ ; 25% de los datos), el segundo cuartil o la mediana ( $Q_2$ ; 50% de los datos), el tercer cuartil ( $Q_3$ ; 75% de los datos), el rango intercuartilico (RI; cuartil tres menos cuartil uno) y los límites de valores atípicos leves ( $f_3$  y  $f_1$  para el máximo y mínimo respectivamente; líneas discontinuas de color rojo) y extremos ( $f_3^+$  y  $f_1^+$  para el máximo y mínimo respectivamente; líneas continuas de color rojo).



## LNTW VALOR GLOBAL (DB)

### Conclusiones

#### Determinación de la repetibilidad y reproducibilidad

El análisis estadístico EILA21 para el ensayo "LNTW VALOR GLOBAL", ha contado con la participación de un total de 10 laboratorios, debiendo haber aportado cada uno de ellos, un total de 5 determinaciones individuales además de su valor medio.

Tras analizar los resultados podemos concluir que, para cumplir con los criterios estadísticos establecidos en el informe, un total de 0 laboratorios han sido apartados de la evaluación final: 0 en el Análisis Pre-Estadístico (por no cumplir el criterio de validación y/o el procedimiento de ejecución recogido en la norma de ensayo) y 0 en el Análisis Estadístico (por resultar anómalos o aberrantes en las técnicas gráficas de consistencia de Mandel y en los ensayos de detección de resultados numéricos de Cochran y Grubbs), al cabo de 1 iteraciones.

De cada uno de los análisis (pre-estadístico y estadístico), se obtienen las siguientes tablas:

TIPO DE ANALISIS	PRE-ESTADISTICO						ESTADISTICO					
Variables	$X_{i1}$	$X_{i2}$	$X_{i3}$	$X_{i4}$	$X_{i5}$	$\bar{X}_{i\text{arit}}$	$X_{i1}$	$X_{i2}$	$X_{i3}$	$X_{i4}$	$X_{i5}$	$\bar{X}_{i\text{arit}}$
Valor Máximo (max ; %)	63,00	61,00	63,00	62,00	61,00	61,00	63,00	61,00	63,00	62,00	61,00	61,00
Valor Mínimo (min ; %)	55,00	55,00	54,00	54,00	54,00	54,60	55,00	55,00	54,00	54,00	54,00	54,60
Valor Promedio (M ; %)	58,32	57,93	57,87	57,10	57,42	57,73	58,32	57,93	57,87	57,10	57,42	57,73
Desviación Típica (SDL ; ---)	2,67	2,03	2,82	2,42	2,23	2,20	2,67	2,03	2,82	2,42	2,23	2,20
Coef. Variación (CV ; ---)	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
VARIABLES	$S_r^2$	r	$S_L^2$	$S_R^2$	R		$S_r^2$	r	$S_L^2$	$S_R^2$	R	
Valor Calculado	1,539	3,438	4,528	6,067	6,827		1,539	3,438	4,528	6,067	6,827	
Valor Referencia												

Asimismo, acompañando a éstas tablas y dependiendo del análisis que se esté llevando a cabo, se introducen los indicadores estadísticos "h y k" de Mandel y los valores críticos "C" de Cochran y " $G_{sim}$  y  $G_{Dob}$ " de Grubbs, todos ellos adimensionales, obtenidos de las tablas 4, 5, 6 y 7 de la norma UNE 82009-2:1999 o mediante ecuación matemática, en función del número de laboratorios y del número de ensayos efectuados por cada uno de ellos:

TIPO DE ANALISIS	PRE-ESTADISTICO					ESTADISTICO				
VARIABLES	h	k	C	$G_{sim}$	$G_{Dob}$	h	k	C	$G_{sim}$	$G_{Dob}$
Nivel de Significación 1%	2,18	1,74	0,393	2,482	0,1150	2,18	1,74	0,393	2,482	0,1150
Nivel de Significación 5%	1,80	1,50	0,331	2,290	0,1864	1,80	1,50	0,331	2,290	0,1864

Con los resultados de los laboratorios, que tras los dos análisis estadísticos son evaluados por Z-Score, se han obtenido: 10 resultados satisfactorios, 0 resultados dudosos y 0 resultados insatisfactorios.

Respecto a los métodos para determinar la repetibilidad y la reproducibilidad de las mediciones se van a basar en la evaluación estadística recogida en la ISO 17025, sobre las dispersiones de los resultados individuales y su media, en forma de varianzas o desviaciones estándar, también conocida como ANOVA (siglas de analysis of variance).

Sabiendo que una varianza es la suma de cuadrados dividida por un número, que se llama grados de libertad, que depende del número de participantes menos 1, se puede decir que la imprecisión del ensayo se descompone en dos factores: uno de ellos genera la imprecisión mínima, presente en condiciones de repetibilidad (variabilidad intralaboratorio) y el otro la imprecisión adicional, obtenida en condiciones de reproducibilidad (variabilidad debida al cambio de laboratorio).

Las condiciones de repetibilidad de este ensayo son: mismo laborante, mismo laboratorio y mismo equipo de medición utilizado dentro de un período de tiempo corto. Por ende, las condiciones de reproducibilidad para la misma muestra y ensayo, cambian en: el laborante, el laboratorio, el equipo y las condiciones de uso y tiempo.